
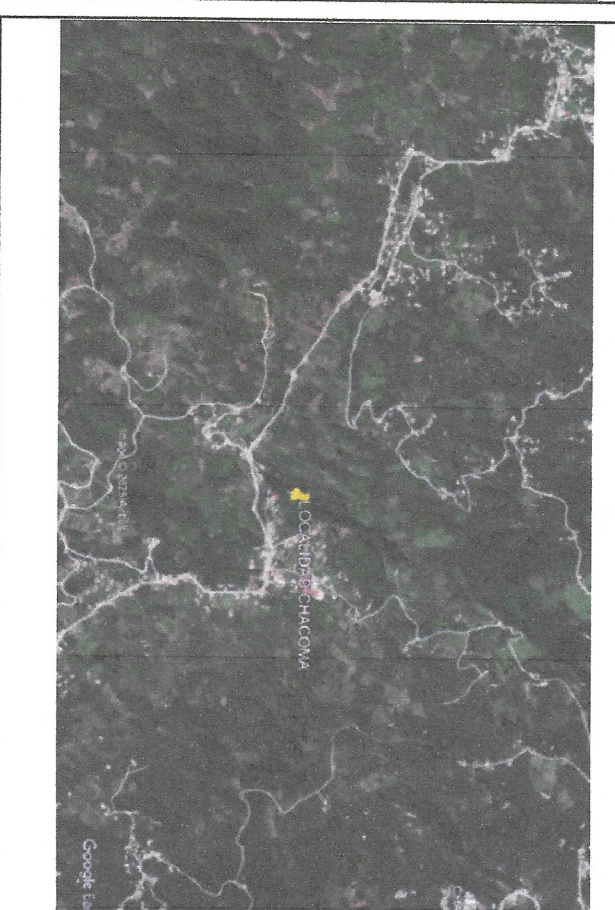


Ubicado en La Localidad de Chacomá., Municipio de Tenejapa (Ampliación)

ESCALA 1: 2,00

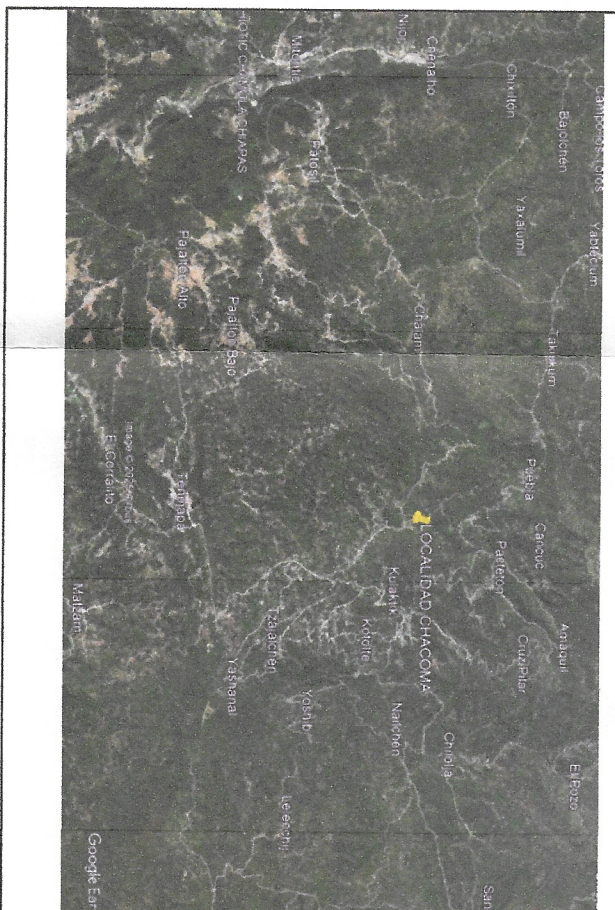

RESUMEN DE POSTERIA		
POSTE	PC-3-600	21.00 PZAS.
POSTE	PC-12-750	391.00 PZAS.
POSTE	PC-9-400 (ESTACAS)	36.00 PZAS.
TOTAL		448.00 PZAS.

RESUMEN DE TRANSFORMADOR	
D1 10 KVA. 24.	AUTOPROTEGIDO REL. 13200 / 24000-220/240
D1 15 KVA. 24.	AUTOPROTEGIDO REL. 13200 / 24000-220/240
D1 25 KVA. 24.	AUTOPROTEGIDO REL. 13200 / 24000-220/240
TOTAL	82.0072As

RESUMEN DE CONDUCTOR	
LÍNEA DE MEDIA TENSION 3F-3H ACSR 3/0 = 9+615,00 kms.	
LÍNEA DE MEDIA TENSION 3F-3H ACSR 3/0 Y NEUTRAL 2(1+1/0) = 10+085,00 kms.	
LÍNEA DE NEUTRO CORRIDO ACSR 1/0 = 9+815,00 kms.	
LÍNEA DE BAJA TENSION NEUTRAL 2(1+3/0)-1/0 = 2,190,00	

Código de colores

	Instalar.		Convertir.
	Retirar.		Datos de referencia
	Recalcular.		Existente.

H. AYUNIAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS.

Prof. Roberto Girón Luna
Presidente Municipal
Tenejapa, Chiapas

C. Alonso López-García
Director de Obras Públicas
Tenejapa, Chiapas

DIVISION CONSEJO
ZONA DE DISTRIBUCIÓN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

PLANO PROYECTO

LUGAR: CHACOMA., MUNICIPIO DE TENENJAPA, CHIAPAS

ESTADO : CHIAPAS.

CFE DISTRIBUCIÓN

PROYECTO:
Edificio

A PROBO:

CIRCUITO:

EVER GUTIERREZ NINO
Ced. Prof. 55027559

NOTA: Se valida únicamente en el aspecto técnico, más no en lo económico Zona San Cristóbal.

NG. CARLOS IVÁN GARCÍA HERNÁNDEZ

FECHA:

ING. MIGUEL ANGEL CAZAREZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE ZONA SAN CRISTOBAL

PLANO:
03 DE 1