



"Red de Distribución de Energía Eléctrica Ubicado en La Localidad de Chacomá, Municipio de Tenejapa (Ampliación)

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION

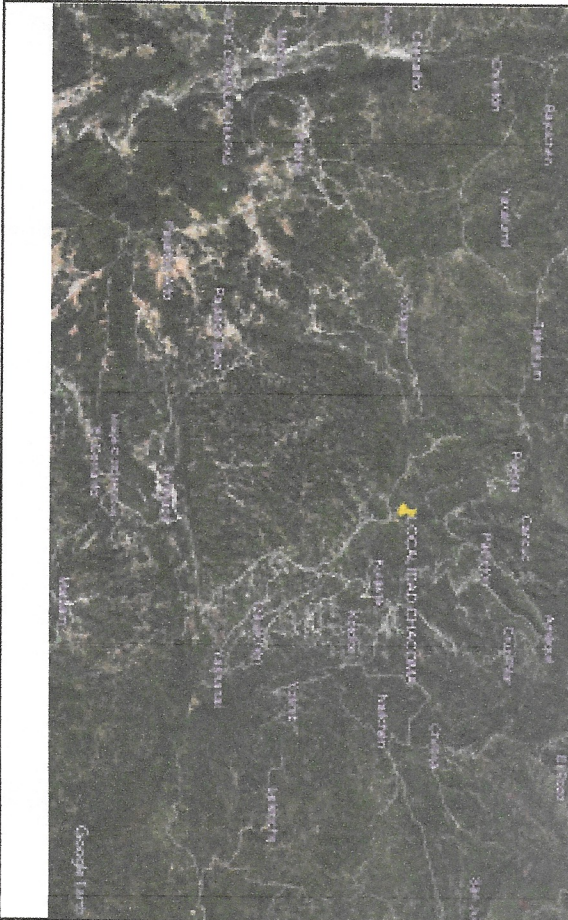

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

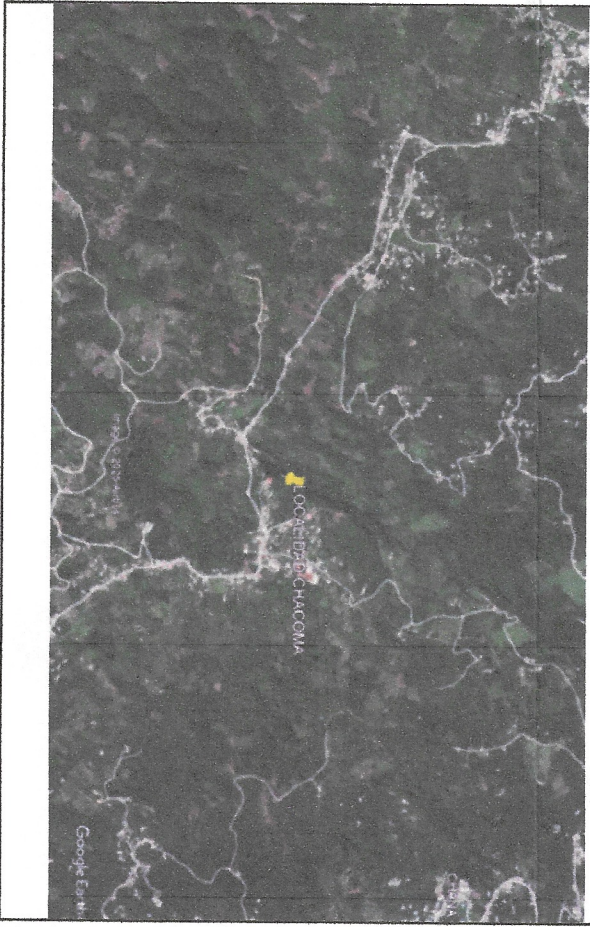

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-56 10 KVA.			LONGITUD DE ACOMETIDAS T-57 10 KVA.			LONGITUD DE ACOMETIDAS T-58 10 KVA.			LONGITUD DE ACOMETIDAS T-59 10 KVA.			LONGITUD DE ACOMETIDAS T-60 25 KVA.			LONGITUD DE ACOMETIDAS T-61 15 KVA.			LONGITUD DE ACOMETIDAS T-62 15 KVA.			LONGITUD DE ACOMETIDAS T-63 15 KVA.			LONGITUD DE ACOMETIDAS T-64 15 KVA.			LONGITUD DE ACOMETIDAS T-65 25 KVA.			LONGITUD DE ACOMETIDAS T-66 15 KVA.			LONGITUD DE ACOMETIDAS T-67 10 KVA.		
No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X1002	35.00	1	X1006	32.00	1	X1009	25.00	1	X1044	30.00	1	X1008	25.00	1	X1008	25.00	1	X1008	25.00	1	X1008	25.00	1	X1008	25.00	1	X1008	25.00	1	X1008	25.00	1	X1008	25.00
2	X1003	17.00	2	X1007	32.00	2	X1009	32.00	2	X1045	30.00	2	X1009	32.00	2	X1009	32.00	2	X1009	32.00	2	X1009	32.00	2	X1009	32.00	2	X1009	32.00	2	X1009	32.00	2	X1009	32.00
3	X1004	18.00	3	X1008	32.00	3	X1009	32.00	3	X1046	30.00	3	X1009	32.00	3	X1009	32.00	3	X1009	32.00	3	X1009	32.00	3	X1009	32.00	3	X1009	32.00	3	X1009	32.00	3	X1009	32.00
4	X1005	17.00	4	X1009	28.00	4	X1009	28.00	4	X1047	30.00	4	X1009	28.00	4	X1009	28.00	4	X1009	28.00	4	X1009	28.00	4	X1009	28.00	4	X1009	28.00	4	X1009	28.00	4	X1009	28.00
5	X1006	18.00	5	X1009	28.00	5	X1009	28.00	5	X1048	32.00	5	X1009	28.00	5	X1009	28.00	5	X1009	28.00	5	X1009	28.00	5	X1009	28.00	5	X1009	28.00	5	X1009	28.00	5	X1009	28.00
6	X1007	20.00	6	X1009	28.00	6	X1009	28.00	6	X1049	32.00	6	X1009	28.00	6	X1009	28.00	6	X1009	28.00	6	X1009	28.00	6	X1009	28.00	6	X1009	28.00	6	X1009	28.00	6	X1009	28.00
7	X1008	23.00	7	X1009	28.00	7	X1009	28.00	7	X1050	32.00	7	X1009	28.00	7	X1009	28.00	7	X1009	28.00	7	X1009	28.00	7	X1009	28.00	7	X1009	28.00	7	X1009	28.00	7	X1009	28.00
8	X1009	25.00	8	X1009	28.00	8	X1009	28.00	8	X1051	32.00	8	X1009	28.00	8	X1009	28.00	8	X1009	28.00	8	X1009	28.00	8	X1009	28.00	8	X1009	28.00	8	X1009	28.00	8	X1009	28.00
9	X1010	25.00	9	X1009	28.00	9	X1009	28.00	9	X1052	32.00	9	X1009	28.00	9	X1009	28.00	9	X1009	28.00	9	X1009	28.00	9	X1009	28.00	9	X1009	28.00	9	X1009	28.00	9	X1009	28.00
10	X1011	25.00	10	X1009	28.00	10	X1009	28.00	10	X1053	32.00	10	X1009	28.00	10	X1009	28.00	10	X1009	28.00	10	X1009	28.00	10	X1009	28.00	10	X1009	28.00	10	X1009	28.00	10	X1009	28.00
11	X1012	25.00	11	X1009	28.00	11	X1009	28.00	11	X1054	32.00	11	X1009	28.00	11	X1009	28.00	11	X1009	28.00	11	X1009	28.00	11	X1009	28.00	11	X1009	28.00	11	X1009	28.00	11	X1009	28.00
12	X1013	30.00	12	X1009	28.00	12	X1009	28.00	12	X1055	32.00	12	X1009	28.00	12	X1009	28.00	12	X1009	28.00	12	X1009	28.00	12	X1009	28.00	12	X1009	28.00	12	X1009	28.00	12	X1009	28.00
13	X1014	30.00	13	X1009	28.00	13	X1009	28.00	13	X1056	32.00	13	X1009	28.00	13	X1009	28.00	13	X1009	28.00	13	X1009	28.00	13	X1009	28.00	13	X1009	28.00	13	X1009	28.00	13	X1009	28.00
14	X1015	30.00	14	X1009	28.00	14	X1009	28.00	14	X1057	32.00	14	X1009	28.00	14	X1009	28.00	14	X1009	28.00	14	X1009	28.00	14	X1009	28.00	14	X1009	28.00	14	X1009	28.00	14	X1009	28.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-80 10 KVA.			LONGITUD DE ACOMETIDAS T-81 10 KVA.			LONGITUD DE ACOMETIDAS T-82 10 KVA.		
No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X1415	25.00	1	X1429	34.00	1	X1443	35.00
2	X1416	30.00	2	X1430	34.00	2	X1444	35.00
3	X1417	30.00	3	X1431	34.00	3	X1445	35.00
4	X1418	30.00	4	X1432	35.00	4	X1446	35.00
5	X1419	32.00	5	X1433	35.00	5	X1447	35.00
6	X1420	32.00	6	X1434	35.00	6	X1448	19.00
7	X1421	32.00	7	X1435	32.00	7	X1449	25.00
8	X1422	28.00	8	X1436	32.00	8	X1450	25.00
9	X1423	28.00	9	X1437	32.00	9	X1451	25.00
10	X1424	28.00	10	X1438	30.00	10	X1452	30.00
11	X1425	28.00	11	X1439	31.00	11	X1453	35.00
12	X1426	25.00	12	X1440	31.00	12	X1454	30.00
13	X1427	25.00	13	X1441	34.00	13	X1455	35.00
14	X1428	25.00	14	X1442	35.00	14	X1456	32.00



PROYECTO: **RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHACOMA., MUNICIPIO DE TENEJAPA (AMPLIACIÓN)**

ESTADO: CHIAPAS.

FECHA: JUNIO DE 2025

PLANO: 09 DE 16

ING. MIGUEL ANGELO CAZAREZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE ZONA SAN CRISTOBAL

FECHA: JUNIO DE 2025

PLANO: 09 DE 16