AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES, MUNICIPIO DE LARRAINZAR, CHIAPAS

VOLUMEN DE OBRA:
263 POSTES EN RD DE DISTRIBUCION
42 TRANSFORMADORES EN RD DE DISTRIBUCION

CUADRO DE DISPOSITIVOS RD PROYECTO

No DE ESTRUCTURA	No DE POSTE	DESCRIPCION DE DISPOSITIVOS		APARTARRAYOS				COORDENADAS UTM	
		DESCRIPCION DE DISPOSITIVOS	MARCA Y MODELO	MARCA DE APARTARRAYOS	MARCA DE SOPORTE	NIVEL DE AISLAMIENTO	NIVEL DE TENSION		
102	12-750	TCOS1,CP82A4,10KV/A,3CCF	SIN SPEC		NOA		34	537511	1973892
103	12-750		S/A					537551	1973861
104	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537578	1973905
105	12-750	TCOS1,CP82A4,10KV/A,3CCF	SIN SPEC/S/M/CP1		NOA		34	537614	1973781
106	9-600		S/A			PDA	K	537661	1973909
107	12-750		S/A			PDA	K	537705	1973773
108	12-750		S/A			PDA	K	537755	1973773
109	12-750	TR30	SIN SPEC				K	537689	1973748
110	12-750	1x30	SIN SPEC/S/M/CP1		NOA			537699	1973705
111	12-750		S/A			PDA	K	537666	1973740
112	12-750	NOA1,CP82A4,10KV/A,3CCF	SIN SPEC/S/M/CP1		NOA		34	537644	1973705
113	12-750		S/A/CP1			PDA	K	537654	1973671
114	12-750		S/A			NOA	K	537654	1973679
115	12-750	1CC60	SIN SPEC		NOA		K	537696	1973726
116	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA			537697	1973681
117	12-750	R15KV7K03,10KV/A	S/M/CP1		2PDA		34	537717	1973681
118	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537717	1973661
119	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537732	1973653
120	12-750	R15KV7K03	SIN SPEC		NOA		K	537753	1973653
121	12-750	R15KV7K03,10KV/A,3CCF	SIN SPEC/S/M/CP1		NOA		34	537767	1973653
122	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537781	1973653
123	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537795	1973653
124	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537809	1973653
125	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537823	1973653
126	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537837	1973653
127	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537851	1973653
128	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537865	1973653
129	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537879	1973653
130	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537893	1973653
131	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537907	1973653
132	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537921	1973653
133	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537935	1973653
134	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537949	1973653
135	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537963	1973653
136	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537977	1973653
137	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537991	1973653
138	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538005	1973653
139	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538019	1973653
140	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538033	1973653
141	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538047	1973653
142	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538061	1973653
143	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538075	1973653
144	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538089	1973653
145	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538103	1973653
146	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538117	1973653
147	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538131	1973653
148	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538145	1973653
149	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538159	1973653
150	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538173	1973653
151	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538187	1973653
152	12-750	A30,10CP	S/M/CP1		2PDA		K	538201	1973653
153	12-750	TR30	SIN SPEC				K	538215	1973653
154	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538229	1973653
155	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538243	1973653
156	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538257	1973653
157	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538271	1973653
158	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538285	1973653
159	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538299	1973653
160	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538313	1973653
161	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538327	1973653
162	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538341	1973653
163	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538355	1973653
164	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538369	1973653
165	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538383	1973653
166	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538397	1973653
167	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538411	1973653
168	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538425	1973653
169	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538439	1973653
170	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538453	1973653
171	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538467	1973653
172	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538481	1973653
173	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538495	1973653
174	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538509	1973653
175	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538523	1973653
176	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538537	1973653
177	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538551	1973653
178	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538565	1973653
179	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538579	1973653
180	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538593	1973653
181	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538607	1973653
182	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538621	1973653
183	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538635	1973653
184	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538649	1973653
185	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538663	1973653
186	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538677	1973653
187	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538691	1973653
188	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538705	1973653
189	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538719	1973653
190	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538733	1973653
191	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538747	1973653
192	9-600		S/A			PDA	K	537761	1973653
193	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537775	1973653
194	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537789	1973653
195	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537803	1973653
196	9-600		S/A			PDA	K	537817	1973653
197	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537831	1973653
198	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537845	1973653
199	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537859	1973653
200	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537873	1973653
201	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537887	1973653
202	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537901	1973653
203	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537915	1973653
204	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537929	1973653
205	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537943	1973653
206	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537957	1973653
207	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537971	1973653
208	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537985	1973653
209	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	537999	1973653
210	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538013	1973653
211	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538027	1973653
212	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538041	1973653
213	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538055	1973653
214	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538069	1973653
215	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538083	1973653
216	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538097	1973653
217	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538111	1973653
218	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538125	1973653
219	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538139	1973653
220	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538153	1973653
221	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538167	1973653
222	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538181	1973653
223	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538195	1973653
224	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538209	1973653
225	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538223	1973653
226	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538237	1973653
227	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538251	1973653
228	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538265	1973653
229	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538279	1973653
230	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538293	1973653
231	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538307	1973653
232	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538321	1973653
233	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538335	1973653
234	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538349	1973653
235	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538363	1973653
236	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538377	1973653
237	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538391	1973653
238	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538405	1973653
239	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538419	1973653
240	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538433	1973653
241	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538447	1973653
242	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538461	1973653
243	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538475	1973653
244	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538489	1973653
245	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538503	1973653
246	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538517	1973653
247	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538531	1973653
248	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538545	1973653
249	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538559	1973653
250	12-750	R15KV7K03	S/M/CP1		2PDA		K	538573	1973653
251	12-750	R15KV7K03,10KV/A,3CCF	S/M/CP1		NOA		34	538587	1973653

CUADRO DE CARGAS RD

TRANSFORMADOR	USUARIOS EXISTENTES	USUARIOS NUEVOS	KW POR USTE	F.P.	KVA TOTAL	KVA TOTAL FASES			CAPACIDAD DEL TRANSFOR.	CARGA REAL DEL TRN %
						A	B	C		
1-1	1	0	0.60	0.90	0.67	5.00	5.00		10	6.67%
1-2	2	0	0.60	0.90	1.33		5.00	5.00	10	13.33%
2-3	3	5	0.60	0.90	5.33	5.00		5.00	10	53.33%
1-4	1	2	0.60	0.90	2.00	5.00	5.00		10	20.00%
1-5	0	2	0.60	0.90	1.33		5.00	5.00	10	13.33%
1-6	3	19	0.60	0.90	16.00	12.50		12.50	25	64.00%
1-7	2	0	0.60	0.90	1.33	5.00	5.00	5.00	10	13.33%
1-8	2	0	0.60	0.90	1.33	5.00	5.00	5.00	10	13.33%
1-9	4	4	0.60	0.90	2.40	5.00	5.00	5.00	10	24.00%
1-10	4	8	0.60	0.90	8.00	5.00	5.00	5.00	10	80.00%
1-11	3	6	0.60	0.90	6.00	5.00	5.00	5.00	10	60.00%
1-12	12	5	0.60	0.90	10.00	7.50	7.50	7.50	15	66.67%
1-13	3	2	0.60	0.90	4.67	5.00	5.00	5.00	10	46.67%
1-14	28	5	0.60	0.90	22.00	12.50	12.50	12.50	25	88.00%
1-15	9	2	0.60	0.90	7.33	5.00	5.00	5.00	10	73.33%
1-16	11	1	0.60	0.90	8.00	5.00	5.00	5.00	10	80.00%
1-17	6	2	0.60	0.90	5.33	5.00	5.00	5.00	10	53.33%
1-18	22	1	0.60	0.90	8.67	5.00	5.00	5.00	10	86.67%
1-19	11	0	0.60	0.90	6.67	5.00	5.00	5.00	10	66.67%
1-20	5	0	0.60	0.90	3.33	5.00	5.00	5.00	10	33.33%
1-21	15	2	0.60	0.90	11.33	7.50	7.50	7.50	15	75.56%
1-22	19	5	0.60	0.90	15.33	12.50	12.50	12.50	25	61.33%
1-23	12	0	0.60	0.90	8.00	5.00	5.00	5.00	10	80.00%
1-24	8	0	0.60	0.90	5.33	5.00	5.00	5.00	10	53.33%
1-25	19	2	0.60	0.90	14.00	7.50	7.50	7.50	15	93.33%
1-26	17	1	0.60	0.90	12.00	7.50	7.50	7.50	15	80.00%
1-27	7	6	0.60	0.90	8.67	5.00	5.00	5.00	10	86.67%
1-28	36	9	0.60	0.90	35.67	12.50	12.50	12.50	25	93.67%
1-29	9	10	0.60	0.90	8.67	5.00	5.00	5.00	10	86.67%
1-30	7	0	0.60	0.90	4.67	5.00	5.00	5.00	10	46.67%
1-31	9	0	0.60	0.90	2.00	5.00	5.00	5.00	10	20.00%
1-32	9	0	0.60	0.90	4.00	5.00	5.00	5.00	10	40.00%
1-33	11	2	0.60	0.90	8.67	5.00	5.00	5.00	10	86.67%
1-34	3	0	0.60	0.90	2.00	5.00	5.00	5.00	10	20.00%
1-35	3	0	0.60	0.90	2.00	5.00	5.00	5.00	10	20.00%
1-36	6	0	0.60	0.90	4.00	5.00	5.00	5.00	10	40.00%
1-37	3	0	0.60	0.90	2.00	5.00	5.00	5.00	10	20.00%
1-38	9	0	0.60	0.90	4.00	5.00	5.00	5.00	10	40.00%
1-39	11	2	0.60	0.90	8.67	5.00	5.00	5.00	10	86.67%
1-40	22	1	0.60	0.90	7.33	5.00	5.00	5.00	10	73.33%
1-41	0	4	0.60	0.90	2.67	5.00	5.00	5.00	10	26.67%
1-42	9	1	0.60	0.90	6.67	5.00	5.00	5.00	10	6.67%
TOTAL	309	108	0.60	0.90	218.00	240.00	232.50	240.00	500.00	64.80%

NOTAS

1. LA MEDIA TENSION EXISTE EN 3F-4H ACSR 3/0, 13.2 KV, CTO.: BCH-4010.
2. LA M.T. SE CONSTRUIRA EN 3F-4H ACSR 3/0-1/0, COMO SE INDICA EN ESTE PLANO.
3. EL PUNTO DE CONEXION SE HARA EN EL CIRCUITO: BCH-4010.
4. PARA LA BAJA TENSION SE DEJARAN INSTALADAS PUNTAS DE COBRE CON CONECTOR A COMPRESION, PARA EVITAR LA CREACION DE SARRO ENTRE LA ACOMETIDA Y LA B.T.
5. SE INSTALARA CONDUCTOR SEMIAISLADO EN LOS PUENTES DE ESTRUCTURAS DE ANCLAJE EN MEDIA TENSION. .
6. LOS PUENTES DE LOS CONDUCTORES EN MEDIA TENSION SE REALIZARAN CON CONECTORES CRU 13 (3/0).
7. EL PRESENTE PROYECTO ESTA SUJETO A CAMBIOS DURANTE LA SUPERVISION.
8. LOS SISTEMAS DE TIERRA SE REALIZARAN CON ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No 4. Y SOLDADO CON CARGAS CADWELD No 90.
9. SE UTILIZARAN AISLADORES TIPO PD Y SHL45C, ADECUANDOSE AL VOLTAJE DEL CIRCUITO.
10. SE INSTALARAN RETENIDAS TIPO REA, RSA Y RDA, COMO SE INDICA EN ESTE PLANO.
11. LA DISTANCIA DE LAS ACOMETIDAS NO SERÁ MAYOR A 30 MTS POR USUARIO.
12. LA ALTURA DE LAS ACOMETIDAS EN CRUCE DE CALLE SERÁ DE 4.5 MTS EN RELACION DEL PISO AL CABLE DE ACOMETIDA.
13. LA ALTURA DE LAS ACOMETIDAS SOBRE LA MISMA ACERA DE LA RED SERÁ DE 4.5 MTS EN RELACION DEL PISO AL CABLE DE ACOMETIDA.
14. EN LOS PUENTES DEL TRANSFORMADOR SE USARA ALAMBRE DE COBRE CU. 4 DESNUDO.
15. SE INSTALARA MANGUERA PROFAUNA PARA LOS PUENTES EN TRANSFORMADOR Y SECCIONAMIENTOS PROYECTO.
16. SE INSTALARA PROTECOR PARA BOQUILLA PROFAUNA A LAS BOQUILLAS DE LOS TRANSFORMADORES PROYECTO.
17. SE USARAN CONECTORES PARA ESTRIBOS EN MEDIA TENSION, TIPO CD9-9-12/4-8.

RESUMEN DE TRANSFORMADORES

TRANSFORMADOR 2 BOQUILLAS 10 KVA 13200-120/240 V AUTOPROTEGIDO	34.00	PZAS
TRANSFORMADOR 2 BOQUILLAS 15 KVA 13200-120/240 V AUTOPROTEGIDO	04.00	PZAS
TRANSFORMADOR 2 BOQUILLAS 25 KVA 13200-120/240 V AUTOPROTEGIDO	04.00	PZAS

RESUMEN DE CONDUCTOR RD

MEDIA TENSION 3F-3H ACSR 3/0	9+775	KM
HILO NEUTRO CORRIDO ACSR 1/0	6+678	KM
CABLE NEUTRAREL 2+1 CAL. 3/0-1/0C	6+094	KM

RESUMEN DE POSTES RD

TIPO DE POSTE	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
PC 13-600	22	PZAS	
PC 12-750	188	PZAS	
PC 9-400	53	PZAS	
TOTAL	263	PZAS	

DIAGRAMA UNIFILAR

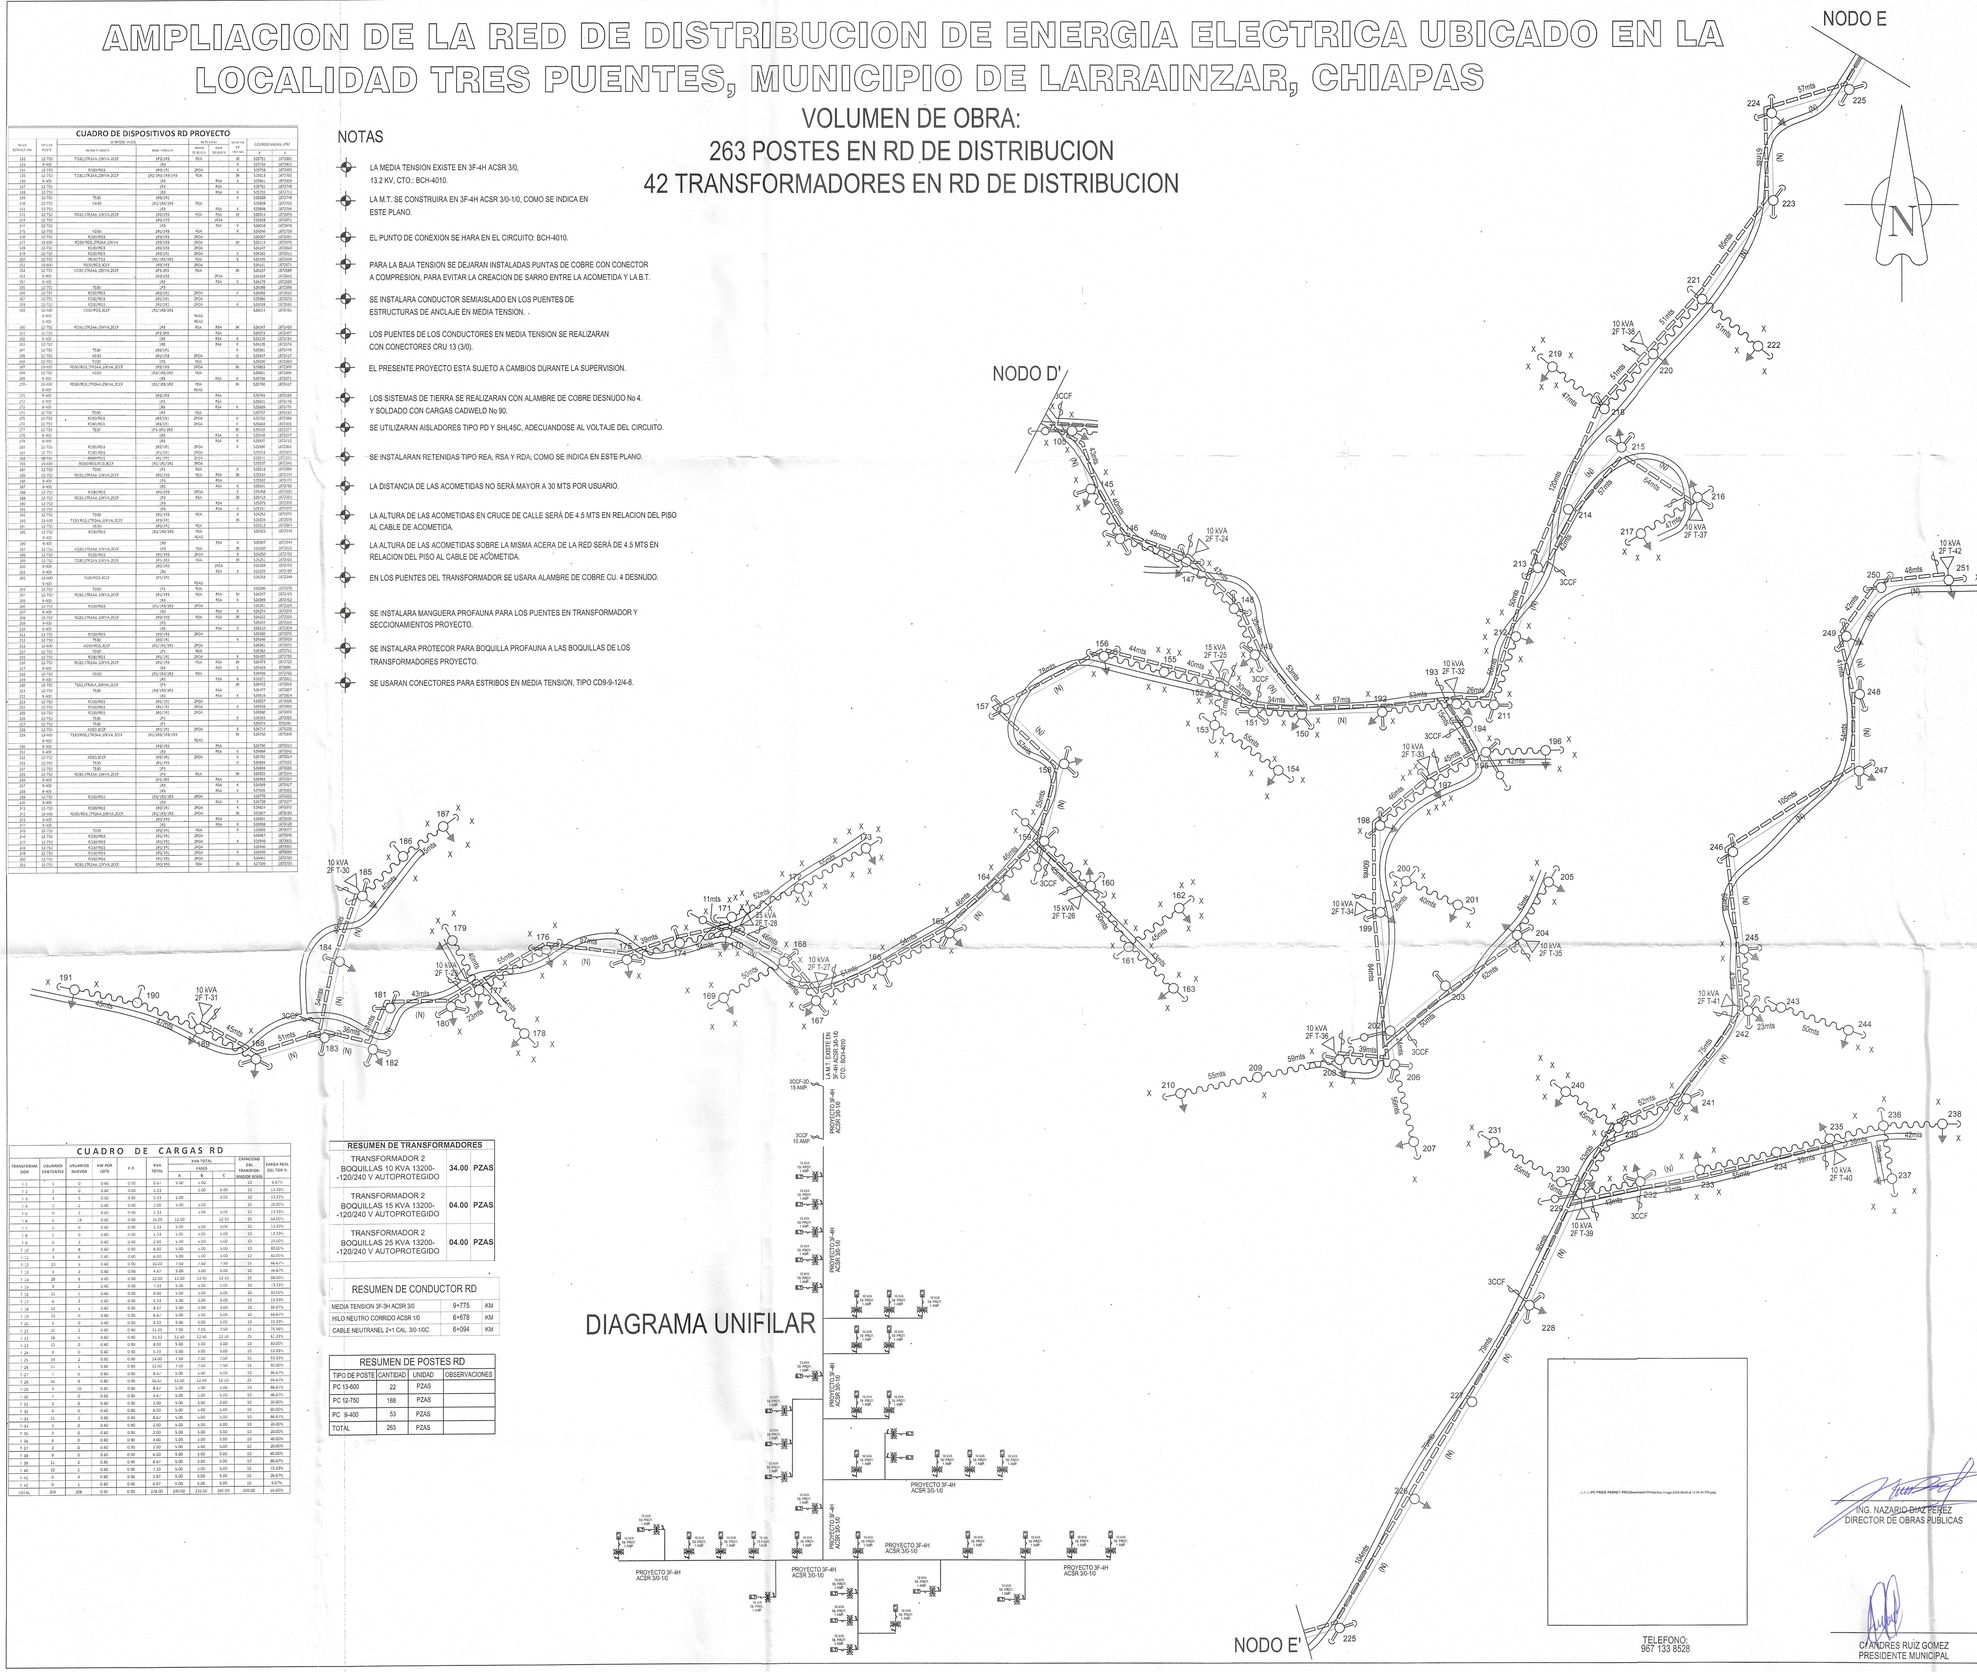

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION

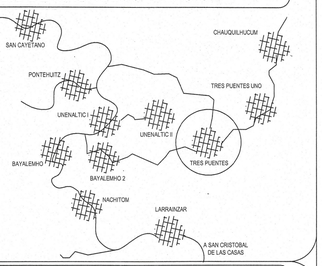

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

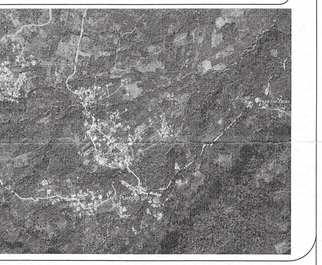

CODIGO DE COLORES	
	PROYECTO
	EXISTENTE
	RETIRO
	REUBICADO

SIMBOLOGIA	
	POSTE PROYECTO
	POSTE EXISTENTE
	MEDIA TENSION PROYECTO
	MEDIA TENSION EXISTENTE
	TRANSFORMADOR PROYECTO
	TRANSFORMADOR EXISTENTE
	CORTACIRCUITO FUSIBLE
	RETENIDA ESTACA ANCLA SENCILLA
	RETENIDA ESTACA ANCLA DOBLE
	RETENIDA BANQUETA ANCLA SENCILLA
	RETENIDA BANQUETA ANCLA DOBLE
	RETENIDA DOBLE ANCLA
	RETENIDA SENCILLA ANCLA
	SISTEMA DE TIERRA FISICA
	B.T. PROYECTO 2+1
	B.T. EXISTENTE
N	HILO NEUTRO
X	USUARIOS EXISTENTES

ACOTACIONES: METROS

SISTEMA GENERAL DE MEDIDAS: SISTEMA METRICO DECIMAL

LA CFE DISTRIBUCION DIVISION SURESTE CERTIFICA HABER REVISADO Y AUTORIZADO EL PRESENTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CON VIGENCIA DE UN AÑO APARTIR DE ____ DE _____ DE 20__

NOTA: ESTA APROBACION NO ES AUTORIZACION PARA CONSTRUIR, LA OBRA PODRA EJECUTARSE HASTA QUE HAYA SIDO AUTORIZADO EL CONVENIO DE OBRA CORRESPONDIENTE.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA — GOBIERNO DE CHIAPAS 2024-2030

REVISADO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS

DIVISION SURESTE

ZONA DE DISTRIBUCION TUXTLA, CHIAPAS
DEPARTAMENTO DE PLANEACION.
PLANO PROYECTO.

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES

MUNICIPIO: LARRAINZAR

ESTADO: CHIAPAS.

CFE DISTRIBUCION

PROYECTO:	APROBO:	ESCALA:
ING. MANUEL ISRRAEL RAMIREZ RAMIREZ Cédula Profesional:: 15054816		1:2000
ING. JULIO CESAR ALVARADO MUÑOZ Jefe de Oficina de Solicitudes		FECHA: JUNIO DE 2026
ING. EMMANUEL RENDON RAMIREZ Jefe de Depto. de Planeacion	ING. ADALBERTO HERNANDEZ AGUILAR Superintendente de Distribucion Zona Tuxtla	PLANO: 2/3

ING. NAZARIO DIAZ PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ANDRES RUIZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TELEFONO:
967 133 8528