


- PROYECTO ELECTRICO -

ESCALA ----- 1: 2,000



CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

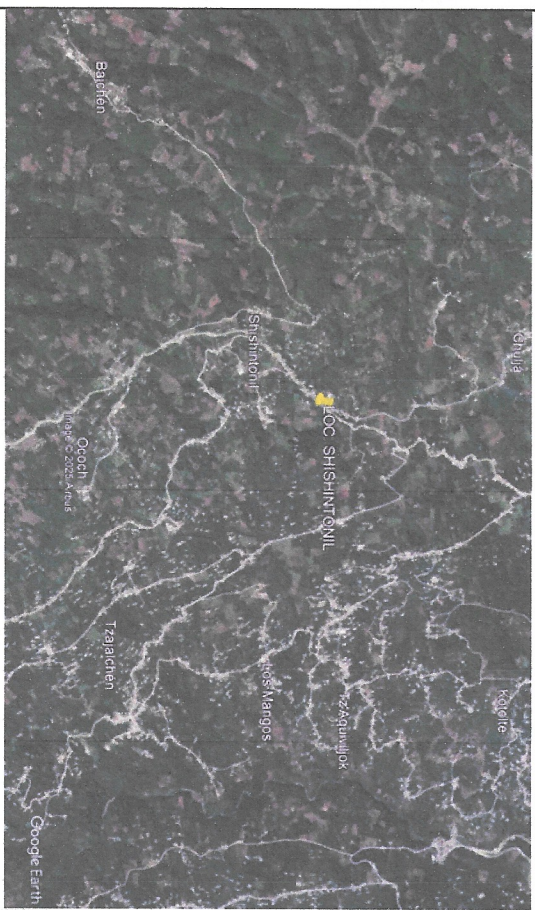

RESUMEN DE TRANSFORMADOR		
A. 20. AUTOPROTEGIDO REL. 13200/120-240V.	48.00	P2A6
A. 20. AUTOPROTEGIDO REL. 13200/120-240V.	1.00	P2A6
A. 20. AUTOPROTEGIDO REL. 13200/120-240V.	2.00	P2A6
AL	51.00	P2A6

Codigo de colores


C. Alonso López Giron
Director de Obras Públicas
Tenejapa, Chiapas

CIRCUITO:

1
