"Red de Distribución de Energía Eléctrica
Ubicado en La Localidad de Majosik., Municipio de Tenejapa(Ampliación)

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION

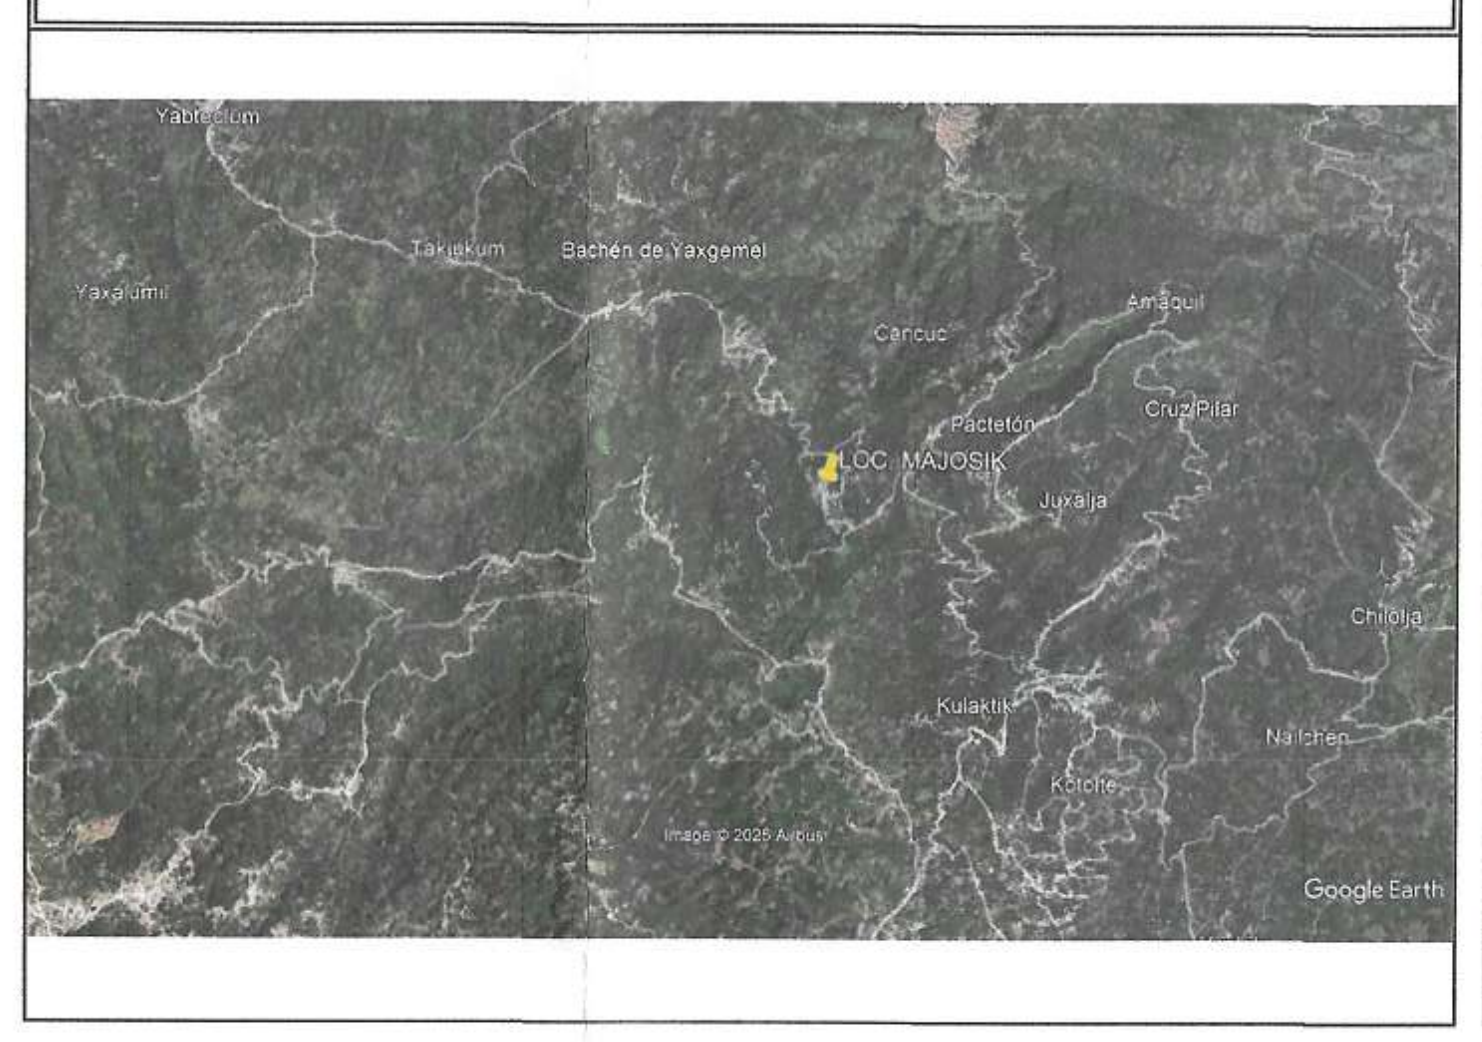

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

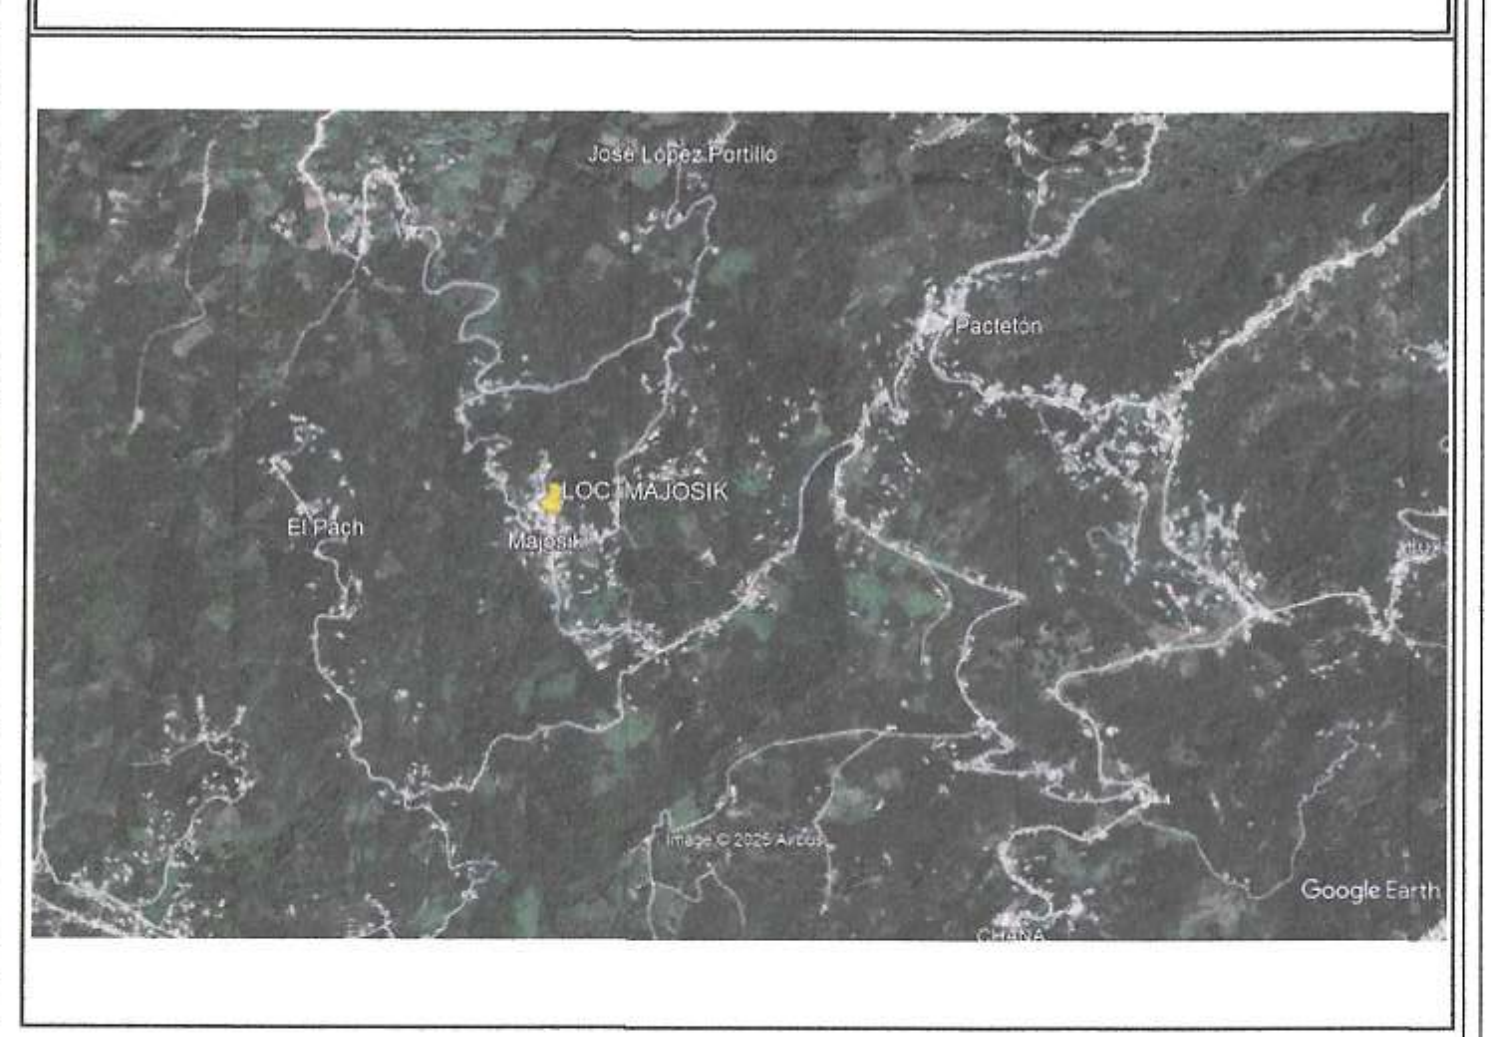

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-01 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X1	35.00
2	X2	35.00
3	X3	35.00
4	X4	32.00
5	X5	32.00
6	X6	32.00
7	X7	33.00
8	X8	33.00
9	X9	33.00
10	X10	29.00
11	X11	29.00
12	X12	29.00
13	X13	28.00
14	X14	27.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-02 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X15	24.00
2	X16	23.00
3	X17	24.00
4	X18	25.00
5	X19	30.00
6	X20	30.00
7	X21	30.00
8	X22	33.00
9	X23	33.00
10	X24	32.00
11	X25	28.00
12	X26	28.00
13	X27	27.00
14	X28	27.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-03 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X29	33.00
2	X30	25.00
3	X31	35.00
4	X32	35.00
5	X33	35.00
6	X34	19.00
7	X35	16.00
8	X36	23.00
9	X37	23.00
10	X38	31.00
11	X39	35.00
12	X40	30.00
13	X41	35.00
14	X42	33.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-04 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X43	18.00
2	X44	17.00
3	X45	23.00
4	X46	25.00
5	X47	30.00
6	X48	35.00
7	X49	27.00
8	X50	25.00
9	X51	30.00
10	X52	30.00
11	X53	24.00
12	X54	24.00
13	X55	29.00
14	X56	29.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-05 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X57	35.00
2	X58	35.00
3	X59	30.00
4	X60	30.00
5	X61	20.00
6	X62	18.00
7	X63	20.00
8	X64	20.00
9	X65	25.00
10	X66	25.00
11	X67	27.00
12	X68	27.00
13	X69	32.00
14	X70	32.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-06 15 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X71	18.00
2	X72	17.00
3	X73	23.00
4	X74	25.00
5	X75	30.00
6	X76	35.00
7	X77	27.00
8	X78	25.00
9	X79	30.00
10	X80	30.00
11	X81	24.00
12	X82	24.00
13	X83	29.00
14	X84	29.00
15	X85	33.00
16	X86	33.00
17	X87	35.00
18	X88	35.00
19	X89	34.00
20	X90	34.00
21	X91	32.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-07 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X92	32.00
2	X93	31.00
3	X94	34.00
4	X95	34.00
5	X96	27.00
6	X97	27.00
7	X98	28.00
8	X99	35.00
9	X100	35.00
10	X101	30.00
11	X102	30.00
12	X103	20.00
13	X104	18.00
14	X105	20.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-08 25 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X106	20.00
2	X107	25.00
3	X108	25.00
4	X109	27.00
5	X110	27.00
6	X111	32.00
7	X112	32.00
8	X113	32.00
9	X114	32.00
10	X115	32.00
11	X116	33.00
12	X117	33.00
13	X118	33.00
14	X119	29.00
15	X120	29.00
16	X121	29.00
17	X122	28.00
18	X123	27.00
19	X124	27.00
20	X125	25.00
21	X126	25.00
22	X127	29.00
23	X128	29.00
24	X129	29.00
25	X130	28.00
26	X131	27.00
27	X132	27.00
28	X133	25.00
29	X134	35.00
30	X135	25.00
31	X136	35.00
32	X137	35.00
33	X138	35.00
34	X139	19.00
35	X140	18.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-09 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X141	25.00
2	X142	25.00
3	X143	30.00
4	X144	35.00
5	X145	30.00
6	X146	35.00
7	X147	32.00
8	X148	34.00
9	X149	34.00
10	X150	33.00
11	X151	33.00
12	X152	35.00
13	X153	35.00
14	X154	32.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-10 15 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X155	32.00
2	X156	32.00
3	X157	30.00
4	X158	30.00
5	X159	31.00
6	X160	31.00
7	X161	35.00
8	X162	35.00
9	X163	25.00
10	X164	35.00
11	X165	35.00
12	X166	35.00
13	X167	19.00
14	X168	18.00
15	X169	25.00
16	X170	25.00
17	X171	30.00
18	X172	35.00
19	X173	30.00
20	X174	35.00
21	X175	32.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-11 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X176	19.00
2	X177	16.00
3	X178	23.00
4	X179	23.00
5	X180	31.00
6	X181	35.00
7	X182	30.00
8	X183	35.00
9	X184	18.00
10	X185	17.00
11	X186	23.00
12	X187	25.00
13	X188	30.00
14	X189	35.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-12 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X190	27.00
2	X191	25.00
3	X192	30.00
4	X193	30.00
5	X194	24.00
6	X195	24.00
7	X196	29.00
8	X197	29.00
9	X198	35.00
10	X199	25.00
11	X200	35.00
12	X201	35.00
13	X202	35.00
14	X203	19.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-13 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X204	18.00
2	X205	25.00
3	X206	25.00
4	X207	30.00
5	X208	35.00
6	X209	30.00
7	X210	35.00
8	X211	32.00
9	X212	19.00
10	X213	16.00
11	X214	23.00
12	X215	23.00
13	X216	31.00
14	X217	35.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-14 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X218	30.00
2	X219	35.00
3	X220	20.00
4	X221	18.00
5	X222	20.00
6	X223	22.00
7	X224	22.00
8	X225	21.00
9	X226	21.00
10	X227	25.00
11	X228	25.00
12	X229	25.00
13	X230	30.00
14	X231	35.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-15 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X232	35.00
2	X233	30.00
3	X234	17.00
4	X235	17.00
5	X236	19.00
6	X237	20.00
7	X238	20.00
8	X239	19.00
9	X240	23.00
10	X241	23.00
11	X242	25.00
12	X243	24.00
13	X244	24.00
14	X245	20.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-16 25 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X246	20.00
2	X247	21.00
3	X248	18.00
4	X249	20.00
5	X250	22.00
6	X251	22.00
7	X252	21.00
8	X253	21.00
9	X254	25.00
10	X255	25.00
11	X256	35.00
12	X257	35.00
13	X258	35.00
14	X259	35.00
15	X260	30.00
16	X261	30.00
17	X262	30.00
18	X263	31.00
19	X264	31.00
20	X265	31.00
21	X266	29.00
22	X267	29.00
23	X268	28.00
24	X269	27.00
25	X270	35.00
26	X271	35.00
27	X272	35.00
28	X273	32.00
29	X274	32.00
30	X275	32.00
31	X276	33.00
32	X277	33.00
33	X278	33.00
34	X279	29.00
35	X280	29.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-17 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X281	29.00
2	X282	28.00
3	X283	27.00
4	X284	25.00
5	X285	25.00
6	X286	25.00
7	X287	25.00
8	X288	30.00
9	X289	30.00
10	X290	30.00
11	X291	32.00
12	X292	32.00
13	X293	32.00
14	X294	28.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-18 15 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X295	28.00
2	X296	28.00
3	X297	23.00
4	X298	23.00
5	X299	23.00
6	X300	35.00
7	X301	35.00
8	X302	20.00
9	X303	17.00
10	X304	18.00
11	X305	18.00
12	X306	35.00
13	X307	35.00
14	X308	35.00
15	X309	35.00
16	X310	35.00
17	X311	17.00
18	X312	17.00
19	X313	17.00
20	X314	20.00
21	X315	20.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-19 25 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X316	22.00
2	X317	22.00
3	X318	22.00
4	X319	24.00
5	X320	30.00
6	X321	35.00
7	X322	33.00
8	X323	33.00
9	X324	35.00
10	X325	17.00
11	X326	18.00
12	X327	17.00
13	X328	18.00
14	X329	20.00
15	X330	23.00
16	X331	22.00
17	X332	24.00
18	X333	24.00
19	X334	23.00
20	X335	23.00
21	X336	35.00
22	X337	35.00
23	X338	20.00
24	X339	17.00
25	X340	18.00
26	X341	18.00
27	X342	35.00
28	X343	35.00
29	X344	35.00
30	X345	35.00
31	X346	35.00
32	X347	17.00
33	X348	17.00
34	X349	17.00
35	X350	20.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-20 25 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X351	20.00
2	X352	22.00
3	X353	22.00
4	X354	22.00
5	X355	24.00
6	X356	24.00
7	X357	23.00
8	X358	23.00
9	X359	31.00
10	X360	35.00
11	X361	30.00
12	X362	35.00
13	X363	33.00
14	X364	18.00
15	X365	18.00
16	X366	21.00
17	X367	21.00
18	X368	23.00
19	X369	23.00
20	X370	25.00
21	X371	25.00
22	X372	25.00
23	X373	30.00
24	X374	30.00
25	X375	30.00
26	X376	35.00
27	X377	35.00
28	X378	35.00
29	X379	35.00
30	X380	35.00
31	X381	35.00
32	X382	32.00
33	X383	32.00
34	X384	32.00
35	X385	33.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-21 15 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X386	33.00
2	X387	33.00
3	X388	29.00
4	X389	29.00
5	X390	29.00
6	X391	28.00
7	X392	27.00
8	X393	35.00
9	X394	35.00
10	X395	30.00
11	X396	30.00
12	X397	20.00
13	X398	18.00
14	X399	20.00
15	X400	20.00
16	X401	25.00
17	X402	25.00
18	X403	27.00
19	X404	27.00
20	X405	32.00
21	X406	32.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-22 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X407	18.00
2	X408	17.00
3	X409	23.00
4	X410	25.00
5	X411	30.00
6	X412	35.00
7	X413	27.00
8	X414	27.00
9	X415	18.00
10	X416	17.00
11	X417	23.00
12	X418	25.00
13	X419	30.00
14	X420	35.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-23 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X421	27.00
2	X422	18.00
3	X423	17.00
4	X424	23.00
5	X425	25.00
6	X426	30.00
7	X427	35.00
8	X428	27.00
9	X429	17.00
10	X430	17.00
11	X431	25.00
12	X432	25.00
13	X433	35.00
14	X434	35.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-24 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X435	25.00
2	X436	25.00
3	X437	35.00
4	X438	35.00
5	X439	24.00
6	X440	24.00
7	X441	30.00
8	X442	30.00
9	X443	20.00
10	X444	18.00
11	X445	20.00
12	X446	20.00
13	X447	25.00
14	X448	25.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-25 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X449	27.00
2	X450	27.00
3	X451	33.00
4	X452	33.00
5	X453	35.00
6	X454	35.00
7	X455	34.00
8	X456	34.00
9	X457	32.00
10	X458	32.00
11	X459	31.00
12	X460	34.00
13	X461	34.00
14	X462	27.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-26 15 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X463	27.00
2	X464	28.00
3	X465	35.00
4	X466	30.00
5	X467	35.00
6	X468	26.00
7	X469	27.00
8	X470	27.00
9	X471	35.00
10	X472	35.00
11	X473	34.00
12	X474	34.00
13	X475	32.00
14	X476	32.00
15	X477	35.00
16	X478	35.00
17	X479	35.00
18	X480	35.00
19	X481	30.00
20	X482	30.00
21	X483	20.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-27 25 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X484	18.00
2	X485	20.00
3	X486	20.00
4	X487	25.00
5	X488	25.00
6	X489	27.00
7	X490	27.00
8	X491	32.00
9	X492	32.00
10	X493	20.00
11	X494	18.00
12	X495	20.00
13	X496	20.00
14	X497	25.00
15	X498	25.00
16	X499	27.00
17	X500	27.00
18	X501	35.00
19	X502	25.00
20	X503	35.00
21	X504	35.00
22	X505	35.00
23	X506	35.00
24	X507	35.00
25	X508	35.00
26	X509	25.00
27	X510	35.00
28	X511	35.00
29	X512	35.00
30	X513	19.00
31	X514	18.00
32	X515	25.00
33	X516	25.00
34	X517	30.00
35	X518	35.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-28 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X519	30.00
2	X520	35.00
3	X521	32.00
4	X522	24.00
5	X523	20.00
6	X524	22.00
7	X525	22.00
8	X526	27.00
9	X527	25.00
10	X528	27.00
11	X529	30.00
12	X530	30.00
13	X531	31.00
14	X532	35.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-29 15 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X533	35.00
2	X534	31.00
3	X535	31.00
4	X536	35.00
5	X537	35.00
6	X538	35.00
7	X539	35.00
8	X540	25.00
9	X541	25.00
10	X542	25.00
11	X543	25.00
12	X544	23.00
13	X545	23.00
14	X546	21.00
15	X547	20.00
16	X548	17.00
17	X549	20.00
18	X550	17.00
19	X551	17.00
20	X552	25.00
21	X553	25.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-30 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X554	35.00
2	X555	35.00
3	X556	25.00
4	X557	25.00
5	X558	35.00
6	X559	35.00
7	X560	24.00
8	X561	24.00
9	X562	30.00
10	X563	30.00
11	X564	30.00
12	X565	25.00
13	X566	25.00
14	X567	25.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-31 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X568	25.00
2	X569	30.00
3	X570	30.00
4	X571	30.00
5	X572	32.00
6	X573	32.00
7	X574	32.00
8	X575	28.00
9	X576	28.00
10	X577	28.00
11	X578	23.00
12	X579	17.00
13	X580	17.00
14	X581	19.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-32 15 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X582	20.00
2	X583	20.00
3	X584	19.00
4	X585	23.00
5	X586	23.00
6	X587	25.00
7	X588	24.00
8	X589	24.00
9	X590	20.00
10	X591	20.00
11	X592	21.00
12	X593	23.00
13	X594	23.00
14	X595	23.00
15	X596	25.00
16	X597	25.00
17	X598	25.00
18	X599	27.00
19	X600	27.00
20	X601	27.00
21	X602	19.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-33 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X603	19.00
2	X604	18.00
3	X605	17.00
4	X606	17.00
5	X607	19.00
6	X608	18.00
7	X609	19.00
8	X610	20.00
9	X611	18.00
10	X612	20.00
11	X613	22.00
12	X614	22.00
13	X615	21.00
14	X616	21.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-34 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X617	25.00
2	X618	25.00
3	X619	25.00
4	X620	30.00
5	X621	35.00
6	X622	35.00
7	X623	35.00
8	X624	32.00
9	X625	32.00
10	X626	32.00
11	X627	35.00
12	X628	35.00
13	X629	35.00
14	X630	32.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-35 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X631	32.00
2	X632	32.00
3	X633	33.00
4	X634	33.00
5	X635	33.00
6	X636	29.00
7	X637	29.00
8	X638	29.00
9	X639	28.00
10	X640	27.00
11	X641	30.00
12	X642	35.00
13	X643	33.00
14	X644	33.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-36 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X645	35.00
2	X646	17.00
3	X647	18.00
4	X648	17.00
5	X649	18.00
6	X650	20.00
7	X651	23.00
8	X652	22.00
9	X653	24.00
10	X654	24.00
11	X655	24.00
12	X656	35.00
13	X657	35.00
14	X658	19.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-37 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X659	18.00
2	X660	19.00
3	X661	20.00
4	X662	18.00
5	X663	20.00
6	X664	22.00
7	X665	22.00
8	X666	33.00
9	X667	33.00
10	X668	29.00
11	X669	29.00
12	X670	32.00
13	X671	32.00
14	X672	34.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-38 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X673	34.00
2	X674	29.00
3	X675	29.00
4	X676	27.00
5	X677	27.00
6	X678	25.00
7	X679	25.00
8	X680	26.00
9	X681	28.00
10	X682	28.00
11	X683	29.00
12	X684	35.00
13	X685	35.00
14	X686	35.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-39 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X687	35.00
2	X688	35.00
3	X689	17.00
4	X690	17.00
5	X691	17.00
6	X692	20.00
7	X693	20.00
8	X694	22.00
9	X695	22.00
10	X696	22.00
11	X697	24.00
12	X698	24.00
13	X699	24.00
14	X700	25.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-40 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X701	25.00
2	X702	27.00
3	X703	35.00
4	X704	30.00
5	X705	25.00
6	X706	18.00
7	X707	20.00
8	X708	23.00
9	X709	22.00
10	X710	24.00
11	X711	24.00
12	X712	24.00
13	X713	21.00
14	X714	22.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-41 15 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X715	25.00
2	X716	25.00
3	X717	27.00
4	X718	30.00
5	X719	30.00
6	X720	32.00
7	X721	31.00
8	X722	30.00
9	X723	32.00
10	X724	30.00
11	X725	27.00
12	X726	29.00
13	X727	35.00
14	X728	35.00
15	X729	30.00
16	X730	30.00
17	X731	35.00
18	X732	33.00
19	X733	30.00
20	X734	35.00
21	X735	33.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-42 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X736	33.00
2	X737	35.00
3	X738	17.00
4	X739	18.00
5	X740	17.00
6	X741	18.00
7	X742	20.00
8	X743	23.00
9	X744	22.00
10	X745	24.00
11	X746	24.00
12	X747	17.00
13	X748	17.00
14	X749	25.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-43 15 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X750	25.00
2	X751	35.00
3	X752	35.00
4	X753	25.00
5	X754	25.00
6	X755	35.00
7	X756	35.00
8	X757	24.00
9	X758	24.00
10	X759	30.00
11	X760	30.00
12	X761	17.00
13	X762	17.00
14	X763	25.00
15	X764	25.00
16	X765	35.00
17	X766	35.00
18	X767	25.00
19	X768	25.00
20	X769	35.00
21	X770	35.00

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-44 10 KVA.

No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.
1	X771	24.00
2	X772	24.00
3	X773	35.00
4	X774	33.00
5	X775	33.00
6	X776	35.00
7	X777	17.00
8	X778	18.00
9	X779	17.00
10	X780	18.00
11	X781	20.00
12	X782	23.00
13	X783	22.00
14	X784	24.00

9614578960

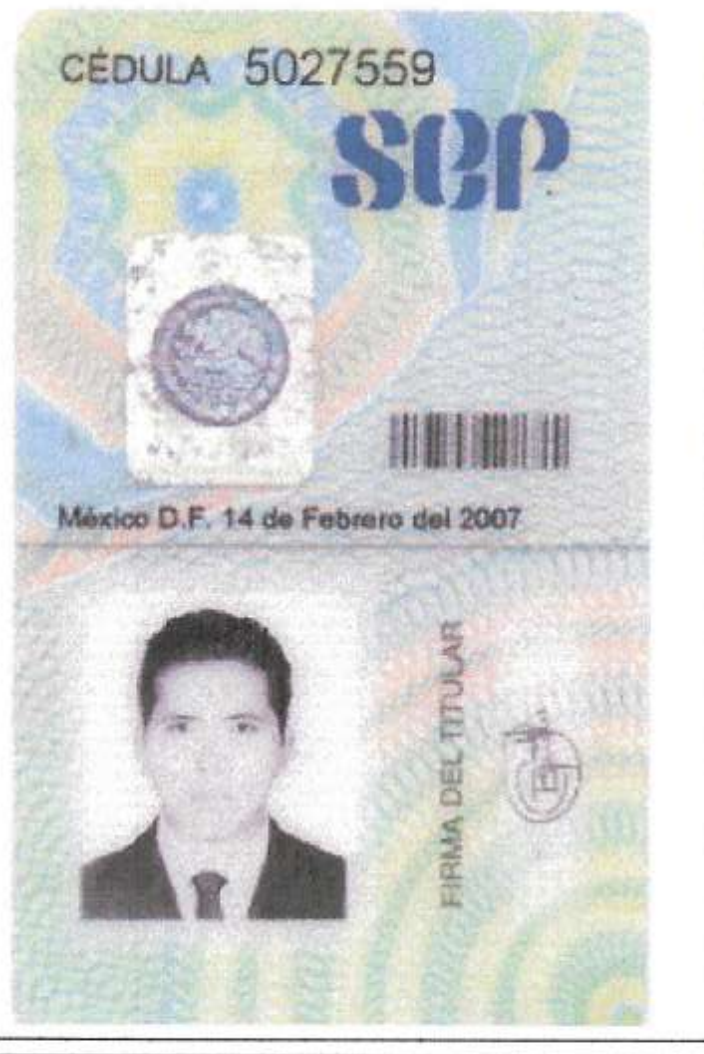

CÉDULA 5027559

SEP

México D.F. 14 de Febrero del 2007

FIRMA DEL TITULAR

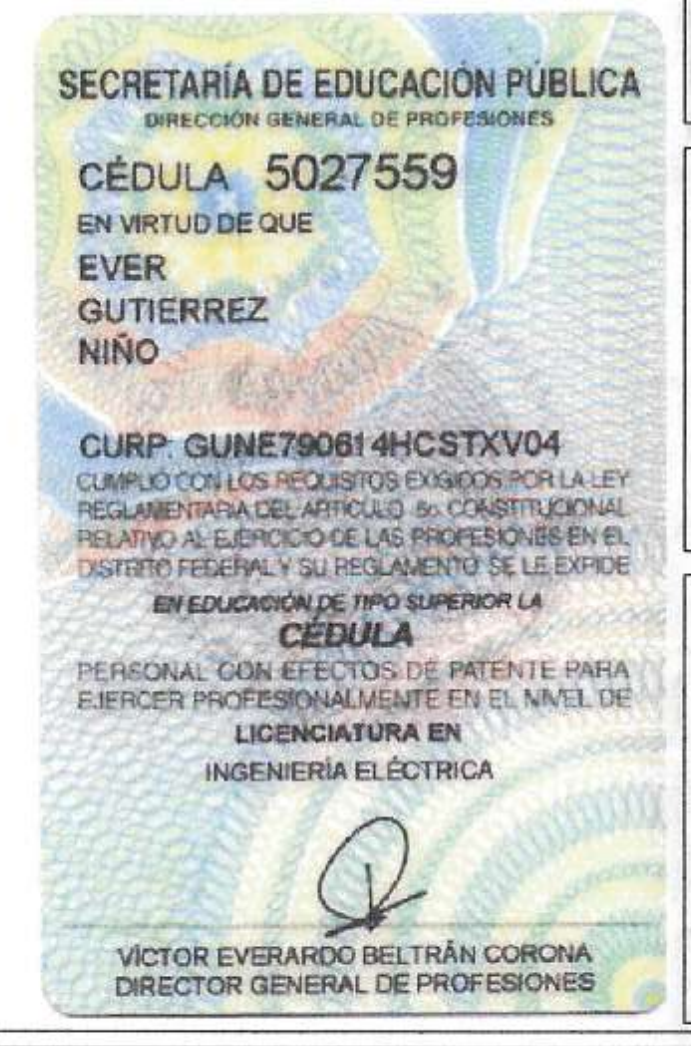

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 5027559
EN VIRTUD DE QUE
EVER
GUTIERREZ
NIÑO

CURP: GUNE790614HCSTXV04
CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE
EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA
CÉDULA
PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE
LICENCIATURA EN
INGENIERÍA ELÉCTRICA

VÍCTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS.

Prof: Roberto Giron Luna
Presidente Municipal
Tenejapa, Chiapas

PRESIDENTE 2024-2027

C. Alonso López Giron
Director de Obras Publicas
Tenejapa, Chiapas

DIRECTOR DE OBRAS 2024-2027

DIVISIÓN SURESTE

ZONA DE DISTRIBUCIÓN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

PLANO PROYECTO

" RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAJOSIK., MUNICIPIO DE TENEJAPA (AMPLIACIÓN)

LUGAR: LOCALIDAD DE MAJOSIK., MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS **ESTADO : CHIAPAS.**

CFE DISTRIBUCIÓN

PROYECTO:

EVER GUTIERREZ NIÑO
Ced. Prof. 5027559

Vo. Bo:

NG. CARLOS IVÁN GARCÍA HERNÁNDEZ
Jefe ofic. de solicitudes y aportaciones de elec.

AUTORIZO:

ING. ANGEL GABRIEL BUSTILLOS NUCAMENDI
Jefe de Planeacion y Construcción

APROBO:

CFE DIVISION SURESTE NOTA: Se válida únicamente en el aspecto técnico, más no en lo económico
Zona San Cristóbal

ING. MIGUEL ANGEL CAZAREZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE ZONA SAN CRISTOBAL

CIRCUITO:

ESCALA:
1: 2,000

FECHA:
JULIO DE 2025

PLANO:
05 DE 07