



"Red de Distribución de Energía Eléctrica
Ubicado en La Localidad de Amaquil., Municipio de Tenejapa (Ampliación)

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION

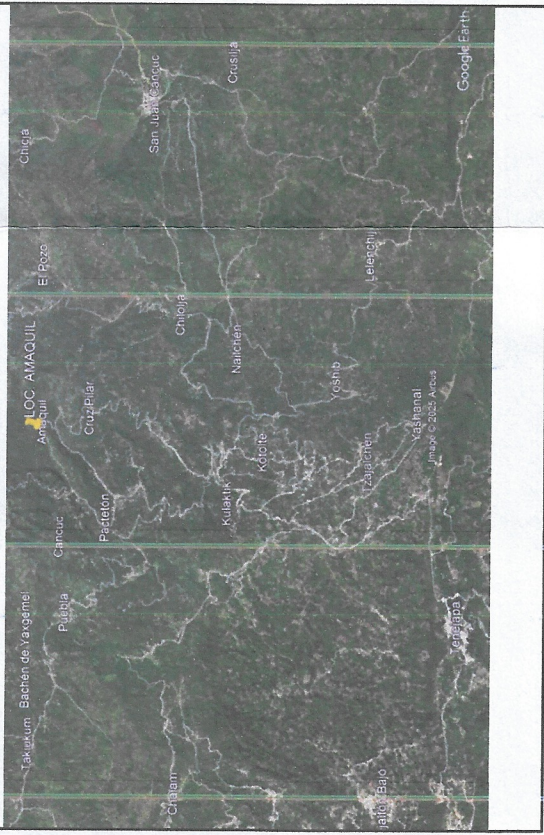

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

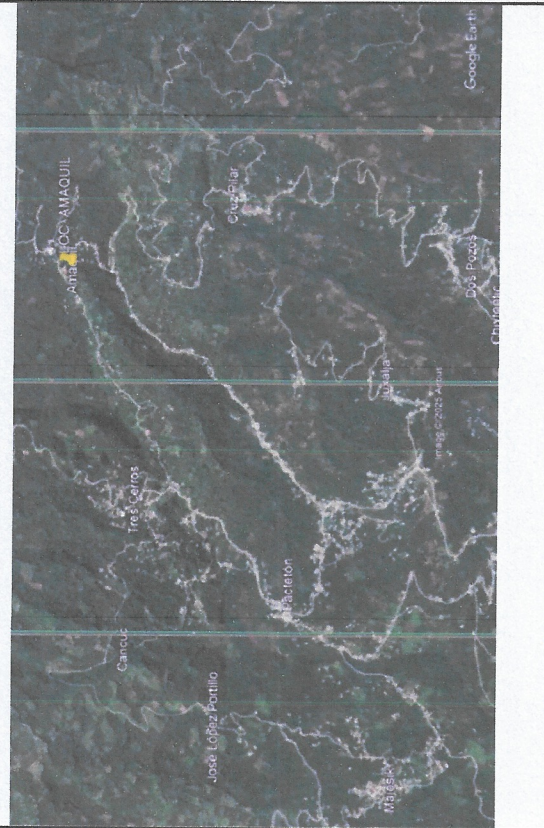

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-01 10 KVA.			
No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	
1	X1	35.00	
2	X2	35.00	
3	X3	35.00	
4	X4	35.00	
5	X5	32.00	
6	X6	32.00	
7	X7	33.00	
8	X8	33.00	
9	X9	33.00	
10	X10	29.00	
11	X11	29.00	
12	X12	29.00	
13	X13	29.00	
14	X14	27.00	

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-03 10 KVA.			
No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	
1	X29	33.00	
2	X30	23.00	
3	X31	33.00	
4	X32	33.00	
5	X33	33.00	
6	X34	30.00	
7	X35	33.00	
8	X36	33.00	
9	X37	33.00	
10	X38	33.00	
11	X39	35.00	
12	X40	30.00	
13	X41	35.00	
14	X42	33.00	

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-04 10 KVA.			
No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	
1	X43	18.00	
2	X44	27.00	
3	X45	23.00	
4	X46	25.00	
5	X47	30.00	
6	X48	35.00	
7	X49	27.00	
8	X50	25.00	
9	X51	30.00	
10	X52	24.00	
11	X53	24.00	
12	X54	24.00	
13	X55	24.00	
14	X56	22.00	

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-05 10 KVA.			
No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	
1	X57	35.00	
2	X58	35.00	
3	X59	30.00	
4	X60	30.00	
5	X61	20.00	
6	X62	18.00	
7	X63	20.00	
8	X64	20.00	
9	X65	25.00	
10	X66	25.00	
11	X67	27.00	
12	X68	27.00	
13	X69	32.00	
14	X70	22.00	

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-06 10 KVA.			
No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	
1	X71	18.00	
2	X72	17.00	
3	X73	23.00	
4	X74	25.00	
5	X75	30.00	
6	X76	35.00	
7	X77	27.00	
8	X78	25.00	
9	X79	30.00	
10	X80	30.00	
11	X81	24.00	
12	X82	24.00	
13	X83	29.00	
14	X84	29.00	

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-07 15 KVA.			
No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	
1	X85	33.00	
2	X86	33.00	
3	X87	35.00	
4	X88	35.00	
5	X89	34.00	
6	X90	34.00	
7	X91	32.00	
8	X92	32.00	
9	X93	31.00	
10	X94	34.00	
11	X95	34.00	
12	X96	27.00	
13	X97	27.00	
14	X98	26.00	
15	X99	35.00	
16	X100	35.00	
17	X101	30.00	
18	X102	30.00	
19	X103	20.00	
20	X104	18.00	
21	X105	20.00	

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-08 10 KVA.			
No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	
1	X106	20.00	
2	X107	25.00	
3	X108	25.00	
4	X109	27.00	
5	X110	27.00	
6	X111	32.00	
7	X112	32.00	
8	X113	32.00	
9	X114	32.00	
10	X115	32.00	
11	X116	33.00	
12	X117	33.00	
13	X118	33.00	
14	X119	23.00	

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-09 10 KVA.			
No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	
1	X120	20.00	
2	X121	20.00	
3	X122	20.00	
4	X123	27.00	
5	X124	27.00	
6	X125	25.00	
7	X126	25.00	
8	X127	25.00	
9	X128	25.00	
10	X129	25.00	
11	X130	25.00	
12	X131	27.00	
13	X132	27.00	
14	X133	25.00	

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-21 10 KVA.			
No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	
1	X318	22.00	
2	X317	22.00	
3	X318	24.00	
4	X319	24.00	
5	X320	30.00	
6	X321	35.00	
7	X322	33.00	
8	X323	33.00	
9	X324	35.00	
10	X325	17.00	
11	X326	18.00	
12	X327	17.00	
13	X328	18.00	
14	X329	20.00	

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-22 25 KVA.			
No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	
1	X330	25.00	
2	X331	22.00	
3	X332	24.00	
4	X333	24.00	
5	X334	23.00	
6	X335	23.00	
7	X336	35.00	
8	X337	35.00	
9	X338	20.00	
10	X339	17.00	
11	X340	18.00	
12	X341	15.00	
13	X342	35.00	
14	X343	35.00	
15	X344	35.00	
16	X345	35.00	
17	X346	35.00	
18	X347	17.00	
19	X348	17.00	
20	X349	20.00	
21	X350	20.00	
22	X351	20.00	
23	X352	22.00	
24	X353	22.00	
25	X354	22.00	
26	X355	24.00	
27	X356	24.00	
28	X357	23.00	
29	X358	31.00	
30	X359	35.00	
31	X360	35.00	
32	X361	30.00	
33	X362	35.00	
34	X363	35.00	
35	X364	18.00	

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-10 10 KVA.			
No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	
1	X134	35.00	
2	X135	25.00	
3	X136	33.00	
4	X137	35.00	
5	X138	35.00	
6	X139	19.00	
7	X140	18.00	
8	X141	25.00	
9	X142	25.00	
10	X143	30.00	
11	X144	30.00	
12	X145	31.00	
13	X146	35.00	
14	X147	32.00	

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-11 10 KVA.			
No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	
1	X148	34.00	
2	X149	34.00	
3	X150	33.00	
4	X151	33.00	
5	X152	35.00	
6	X153	35.00	
7	X154	32.00	
8	X155	32.00	
9	X156	30.00	
10	X157	30.00	
11	X158	30.00	
12	X159	31.00	
13	X160	31.00	
14	X161	35.00	

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-12 10 KVA.			
No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	
1	X162	35.00	
2	X163	25.00	
3	X164	35.00	
4	X165	35.00	
5	X166	35.00	
6	X167	18.00	
7	X168	18.00	
8	X169	25.00	
9	X170	30.00	
10	X171	30.00	
11	X172	35.00	
12	X173	30.00	
13	X174	35.00	
14	X175	32.00	

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-13 10 KVA.			
No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	
1	X176	18.00	
2	X177	18.00	
3	X178	23.00	
4	X179	23.00	
5	X180	31.00	
6	X181	35.00	
7	X182	35.00	
8	X183	35.00	
9	X184	18.00	
10	X185	17.00	
11	X186	23.00	
12	X187	25.00	
13	X188	30.00	
14	X189	35.00	

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-14 10 KVA.			
No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	
1	X190	27.00	
2	X191	25.00	
3	X192	30.00	
4	X193	30.00	
5	X194	24.00	
6	X195	24.00	
7	X196	28.00	
8	X197	28.00	
9	X198	35.00	
10	X199	25.00	
11	X200	35.00	
12	X201	35.00	
13	X202	35.00	
14	X203	18.00	

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-15 15 KVA.			
No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	
1	X204	28.00	
2	X205	28.00	
3	X206	28.00	
4	X207	28.00	
5	X208	35.00	
6	X209	30.00	
7	X210	35.00	
8	X211	32.00	
9	X212	19.00	
10	X213	18.00	
11	X214	23.00	
12	X215	23.00	
13	X216	31.00	
14	X217	35.00	
15	X218	30.00	
16	X219	35.00	
17	X220	20.00	
18	X221	18.00	
19	X222	20.00	
20	X223	22.00	
21	X224	22.00	

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-16 10 KVA.			
No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	
1	X225	21.00	
2	X226	21.00	
3	X227	25.00	
4	X228	25.00	
5	X229	25.00	
6	X230	30.00	
7	X231	30.00	
8	X232	30.00	
9	X233	30.00	
10	X234	12.00	
11	X235	12.00	
12	X236	14.00	
13	X237	20.00	
14	X238	20.00	

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-17 10 KVA.			
No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	
1	X239	19.00	
2	X240	23.00	
3	X241	23.00	
4	X242	25.00	
5	X243	24.00	
6	X244	24.00	
7	X245	20.00	
8	X246	20.00	
9	X247	21.00	
10	X248	18.00	
11	X249	18.00	
12	X250	25.00	
13	X251	25.00	
14	X252	21.00	

LONGITUD DE ACOMETIDAS T-18 25 KVA.			
No.	USUARIO	DISTANCIA MTS.	
1	X253	21.00	
2	X254	25.00	
3	X255	25.00	
4	X256	35.00	
5	X257	35.00	
6	X258	35.00	
7	X259	35.00	
8	X260	30.00	
9	X261	30.00	
10	X262	30.00	
11	X263	31.00	
12	X264	31.00	
13	X265	31.00	
14	X266	28.00	
15	X267	28.00	
16	X268	28.00	
17	X269	28.00	
18	X270	35.00	
19	X271	35.00	
20	X272	35.00	
21	X273	28.00	