


"Red de Distribución de Energía Eléctrica Existente"
Ubicado en La Localidad de Amaquil., Municipio de Tenejapa (Ampliación)

*. EXISTENTE ELECTRICO *

ESCALA: 1:2,000

CUADRO DE DISPOSITIVOS

POSTE		ALTURA		No. DE		DISPOSITIVOS PROYECTO		COORDENADAS (UTM)	
No.	RESISTENCIA	SERIE	MADE. EXIST.	MADE. EXIST.	TIPO	BAJA TENSION	TIERRA	X	Y
A	PC-1-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
B	PC-2-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
C	PC-3-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
D	PC-4-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
E	PC-5-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
F	PC-6-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
G	PC-7-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
H	PC-8-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
I	PC-9-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
J	PC-10-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
K	PC-11-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
L	PC-12-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
M	PC-13-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
N	PC-14-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
O	PC-15-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
P	PC-16-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
Q	PC-17-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
R	PC-18-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
S	PC-19-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
T	PC-20-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
U	PC-21-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
V	PC-22-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
W	PC-23-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
X	PC-24-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
Y	PC-25-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
Z	PC-26-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AA	PC-27-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AB	PC-28-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AC	PC-29-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AD	PC-30-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AE	PC-31-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AF	PC-32-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AG	PC-33-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AH	PC-34-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AI	PC-35-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AJ	PC-36-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AK	PC-37-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AL	PC-38-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AM	PC-39-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AN	PC-40-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AO	PC-41-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AP	PC-42-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AQ	PC-43-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AR	PC-44-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AS	PC-45-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AT	PC-46-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AU	PC-47-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AV	PC-48-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AW	PC-49-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AX	PC-50-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AY	PC-51-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
AZ	PC-52-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519
BA	PC-53-70	EXISTENTE	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	RSO/RSO/RSO	18607.96.7519	18607.96.7519

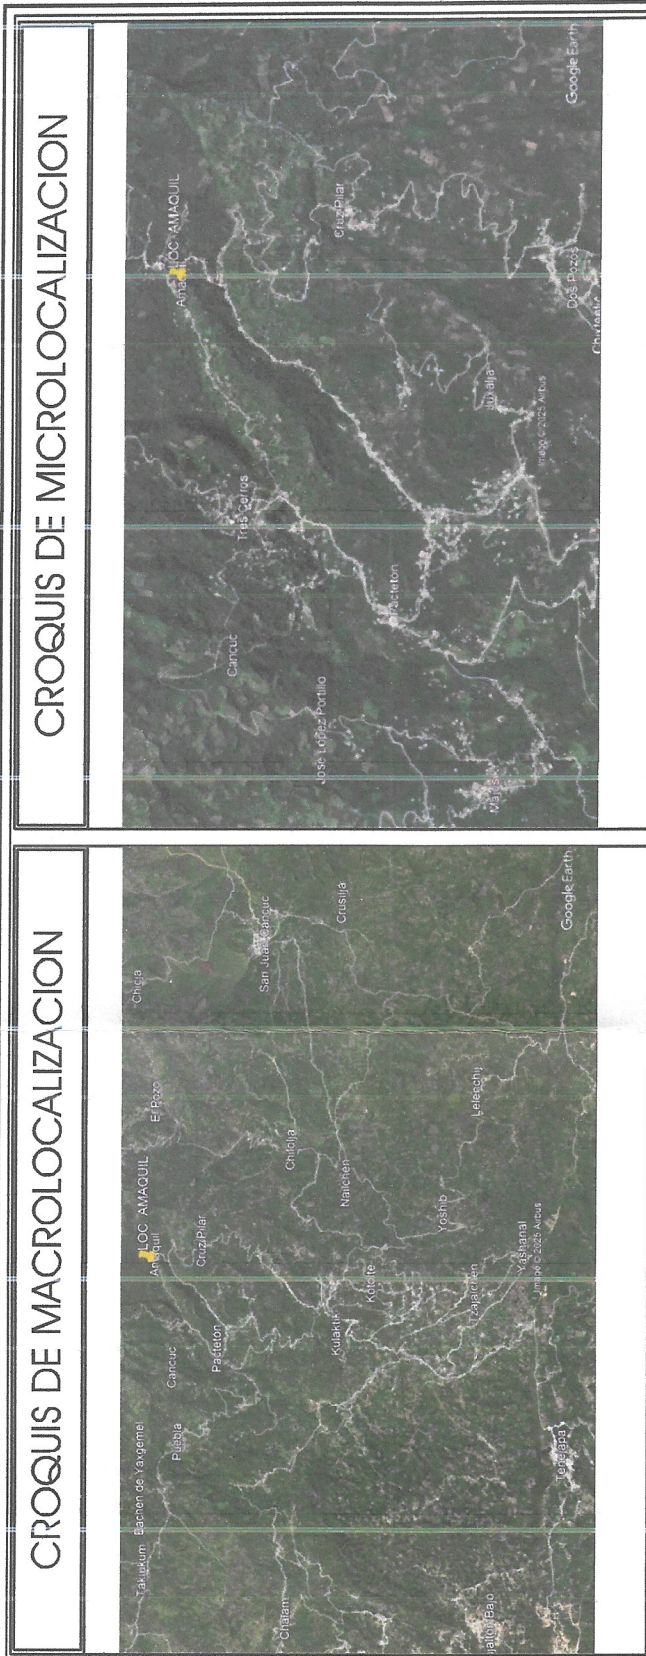

SIMBOLOGIA

- POSTE DE CONCRETO EXISTENTE
- POSTE DE CONCRETO A RETIRAR
- TRANSFORMADOR EXISTENTE
- TRANSFORMADOR A RETIRAR
- LINEA DE MEDIA TENSION EXISTENTE
- LINEA DE MEDIA TENSION A RETIRAR
- LINEA DE BAJA TENSION EXISTENTE
- LINEA DE BAJA TENSION A RETIRAR
- CORTA CIRCUITO FUSIBLE SIMPLE 15KV. A RETIRAR
- RETENIDA DE DOBLE ANCLA GRASA. A RETIRAR
- RETENIDA SENCILLA DE ANCLA GRASA. A RETIRAR

Codigo de colores

Medidor	Convertir
Medidor	Medidor
Medidor	Medidor
Medidor	Medidor

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS.

DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Fernando Campuzano Rodríguez

Ing. Angel Gabriel Bustillos Nic Amendi

DIVISION SURESTE

ZONA DE DISTRIBUCION SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

PLANO EXISTENTE

"RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EXISTENTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AMAQUIL., MUNICIPIO DE TENEJAPA (AMPLIACIÓN)"

LUGAR: LOCALIDAD AMAQUIL., MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS.

ESTADO: CHIAPAS.

CFE DISTRIBUCIÓN

PROYECTO:


APROBO:

CIRCUITO:

ESCALA:

FECHA:

PLANO:

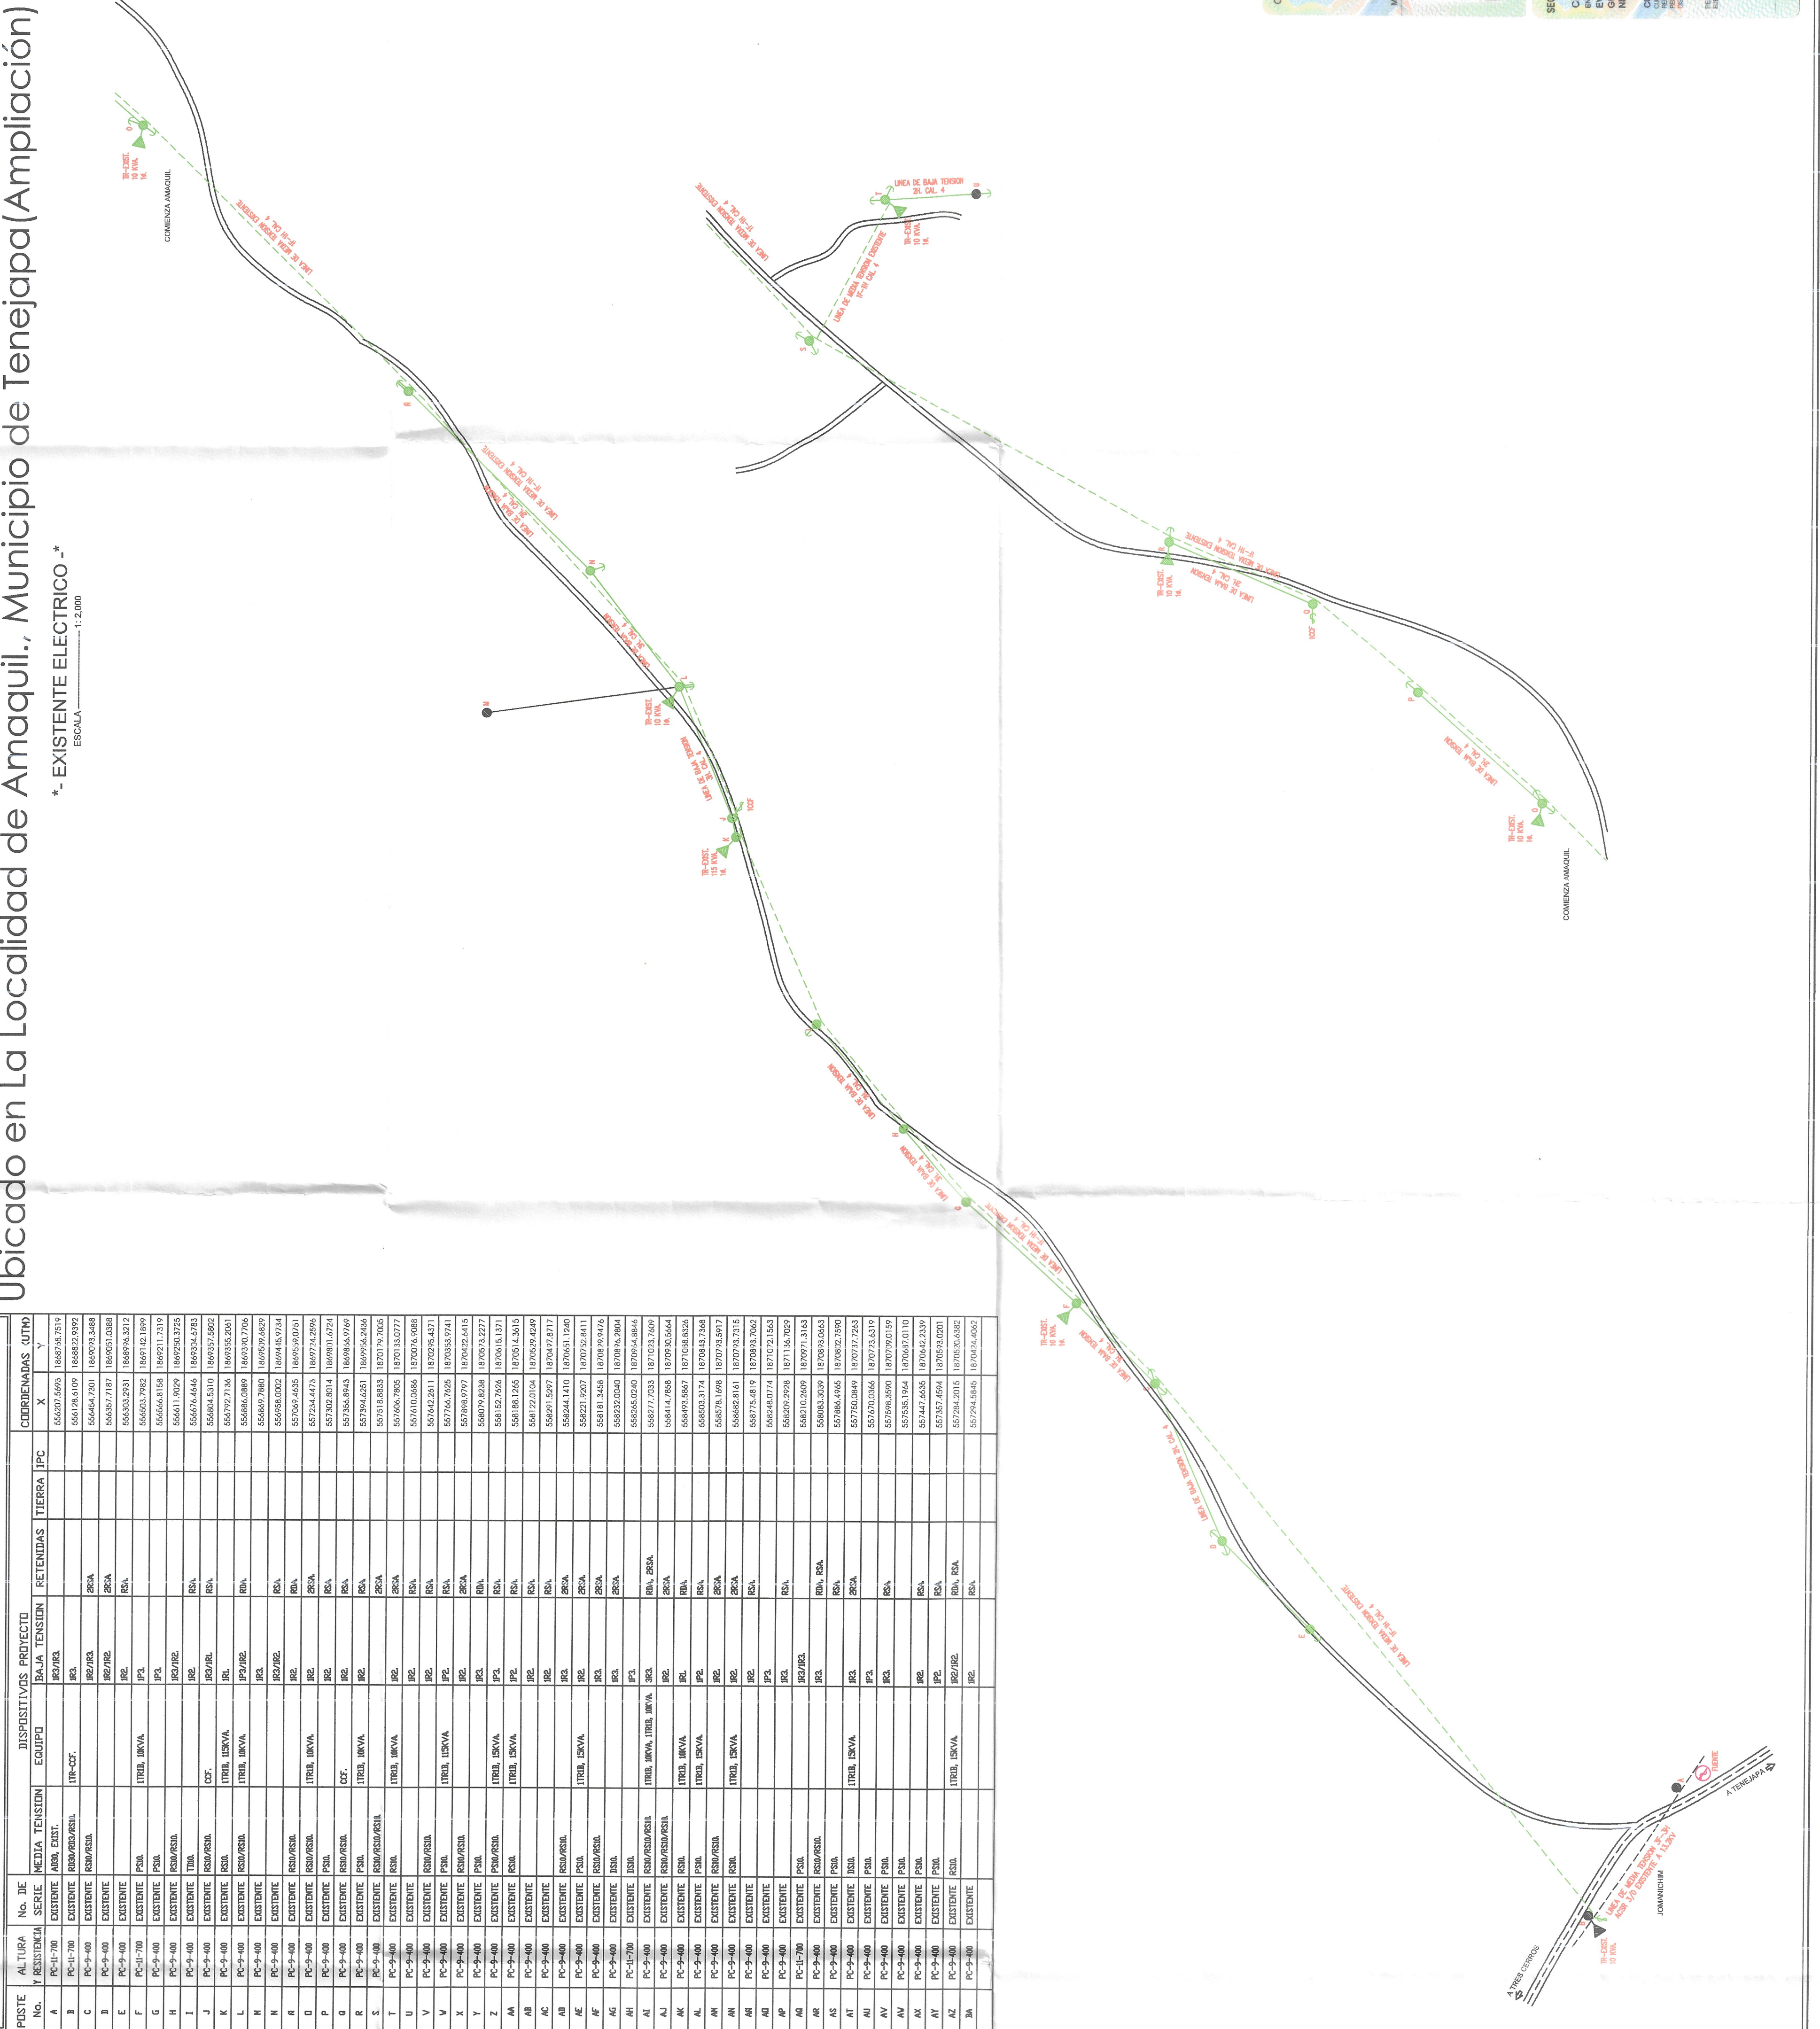

CEDEULA 5027559

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

CEDEULA 5027559

Ing. Fernando Campuzano Rodríguez

Ing. Angel Gabriel Bustillos Nic Amendi