

ESCUADRAS

EN GENERAL, SE DISPONDRÁ DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL EN TODAS LAS JUNTAS DE COLADO EN TRABES, ADICIONAL AL REFUERZO INDICADO EN LOS PLANOS. ESTE ACERO SERÁ DE CUANDO MENOS UN 0.5 % DEL ÁREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA TRABE, TENIENDO UNA LONGITUD DE ANCLAJE SEGÚN LA TABLA ANTERIOR A CADA LADO DE LA SECCIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA JUNTA DE COLADO.

[illegible]

EL CONSTRUCTOR DEBERÁ SUJETARSE A LAS ESCRIBICIONES COMPLETAS CONTENIDAS EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL (CDDF) Y EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL EN SU EDICIÓN MÁS RECIENTE.

LA SECCIÓN DE LA PLANTA DE LA CUBIERTA DEBE CONFORMARSE CON LA DIRECCIÓN DE LA SEVA VENTANA Y LA DIRECCIÓN DE LA CUBIERTA DEBE CONFORMARSE CON LA DIRECCIÓN DE LA SEVA VENTANA.

TODAS LAS ACOTACIONES, PAÑOS Y NIVELES DEBERÁN SER VERIFICADOS EN LOS PLANOS.

LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PLANOS DEBERÁN SER VERIFICADOS EN EL COLADO, ASEGURANDO EL ARMADO.

NO SE TENDRÁ NINGUNA MEDIDA, ESCALA EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES, LAS DIMENSIONES Y DETALLES DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES ESTÁN DEBERÁN ACOYATADOS.

NO SE PERMITIRÁN CORTES EN CONTACTO DIRECTO CON EL TERRENO, SIEMPRE DEBERÁ EXISTIR CINCUA (5) PLANTILLA QUE ENTRE LA PERDIDA DE AGUA O CONTAMINACIÓN DEL CONCRETO Y EL TERRENO.

LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DE LA AFEA DE LAS ESTRUCTURAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.

ESTA VALIDACION TIENE VIGENCIA DE UN AÑO APARTIR  
DEL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 20 \_\_\_\_\_

FOR LEADERSHIP INSTRUCTION  
DIRECTOR OF INSTRUCTION

**MTRA. ANAKAREN GÓMEZ ZUART**  
Secretaría de Infraestructura

**ARQ. SUBCOMANDO EN JEFE CONSTANTINO VERA**  
Subcomandante de Desarrollo Urbano y Proyectos

**ARQ. VIOLETA AURORA GONZÁLEZ GERARDO**  
Oficina de Proyectos

**ING. DAVID ALVARADO JIMÉNEZ**  
Jefe del Departamento de Calidad Ambiental y Restauración

|                  |                                                                        |              |                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| PROYECTO         | CANCHA PÚBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOASEN (REHABILITACIÓN). |              |                    |
| LOCALIDAD        | CHICOASEN                                                              | DEPARTAMENTO | CHICOASEN, CHAPAS. |
|                  |                                                                        | REGION       | III - MEZCALAPA    |
|                  |                                                                        |              | CLAVE DE FOLIO     |
| TÍTULO DEL PLANO | E-01                                                                   |              |                    |
|                  | ESTRUCTURAL                                                            |              |                    |
|                  | MALLA PERIMETRAL DE CANCHA                                             |              |                    |
| FECHA            | SEPTIEMBRE 2026                                                        | ESCALA       | 1:50               |
|                  |                                                                        | ACOTACIÓN    | EN METROS          |

[illegible]

• TODAS LAS ZAPATAS DEBERÁN USARSE PARA TENER UNO QUE GARANTICE UNA PRESIÓN EN CONTACTO MINIMO RESISTENTE DEL TERNERO Q=110 mmHg.

INTER DE PROCEDER A DESPLANTAR LA CIENFICIENTA, DEBERÁ RETRASAR COMPLETAMENTE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL.

LA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE MINIMA SERÁ LA INDICADA EN DETALLES ESTRUCTURALES Y MENOS DE 0,30 M PARA EL MUNDO RESISTENTE.


LA CUBIERTA DE LA CIENFICIENTA SE COLOCARÁ UNA PLANTILLA DE CONCRETO PORDE DE PIEDRA Y UN 0,08 M DE ESPESOR.

PARA TODOS LOS ELEMENTOS DE CIENFICIENTA SE COLOCARÁ EN EL STRATO MINIMO DE 0,40 M DE MATERIAL MEGARADO Y COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR O SORTEO STANDARD.

EL RELLENO QUE SE HAGA BAJO FIRMES, SERÁ CON MATERIAL INERTE DE LA REGION EL CUAL SERÁ COMPACTADO EN CAPAS DE 12,0 CM DE ESPESOR.

LA CUBIERTA DE LA CIENFICIENTA SERÁ DE 12,0 CM DE ESPESOR.

LA LAMINA PLASTICA AL TIRARLA DEBE DE TENER UN ESPESOR METALICO DE 18 G DE PESO, CON UN MINIMO DE 15 GOLPES EN UN EQUIVALENTE AL 90% SEGUN LA PRUEBA PROCTOR O SORTEO STANDARD.

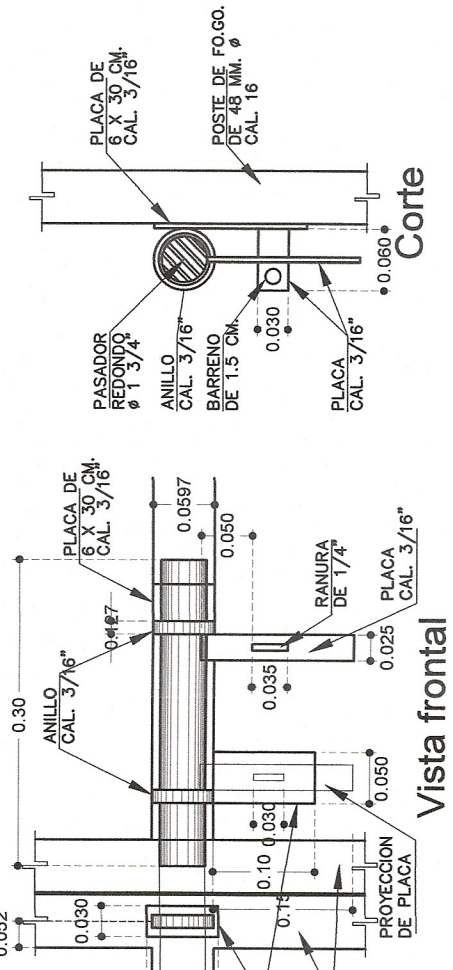

### DETALLE DE CERROJO